


EPSK06-10AV3 EPSK08-10AW1

Tiempos de calentamiento

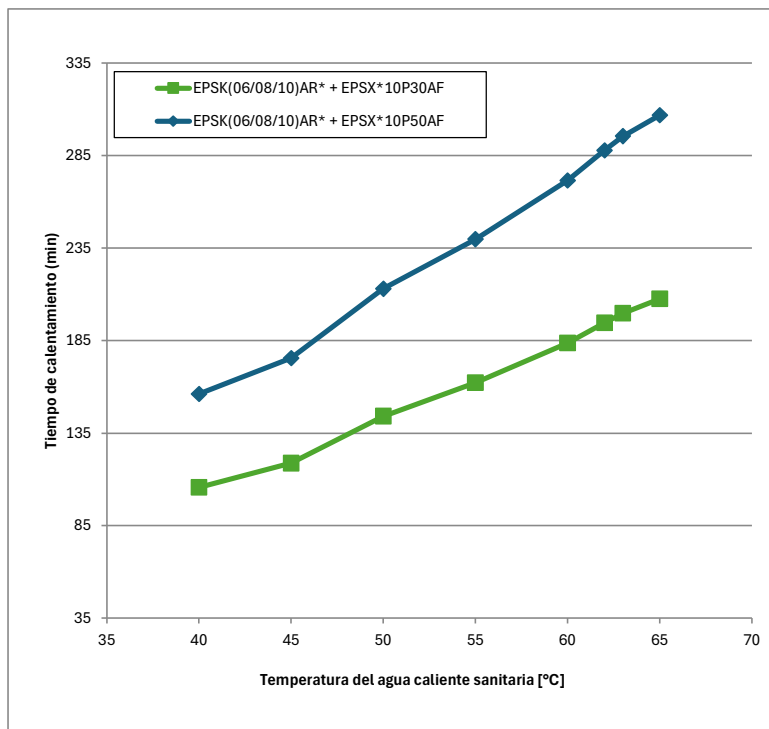

Nombre del modelo	Tiempo de calentamiento de depósito de agua caliente sanitaria hasta 45°C
EPSK(06/08/10)AR* + EPSX*10P30AF	119 min.
EPSK(06/08/10)AR* + EPSX*10P50AF	175 min.

Notas

1. Tiempo que la unidad interior (funcionamiento solo con bomba de calor) necesita para calentar el depósito de agua caliente sanitaria desde los 10°C hasta la temperatura indicada. Consulte el rango de funcionamiento para ver la temperatura máxima del depósito de agua caliente sanitaria durante el funcionamiento solo de la bomba de calor.