


## Tiempos de calentamiento

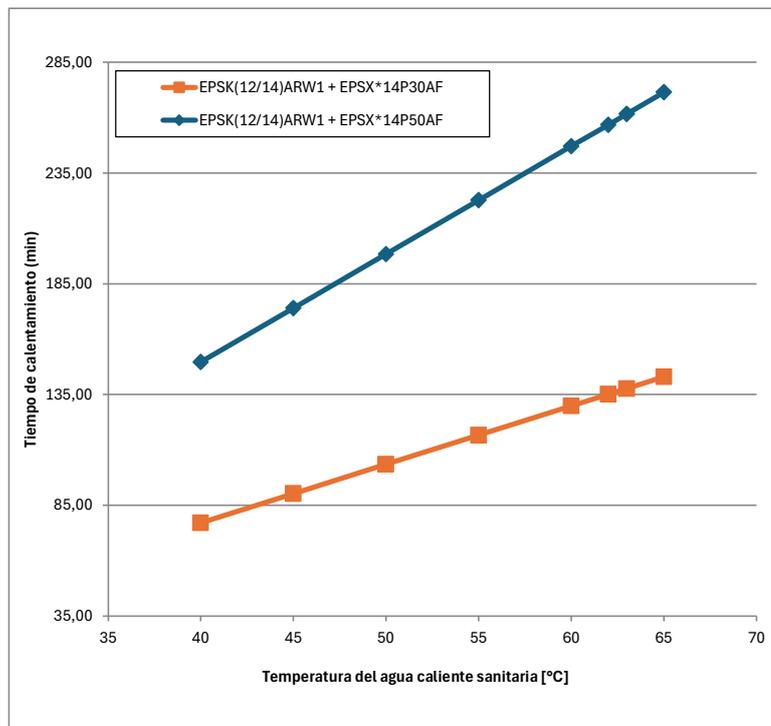

Nombre del modelo	Tiempo de calentamiento de depósito de agua caliente sanitaria hasta
EPSK(12/14)ARW1 + EPSX*14P30AF	48 °C: ·99· min.
EPSK(12/14)ARW1 + EPSX*14P50AF	47 °C: ·184· min.

### Notas

1. Tiempo que la unidad interior (funcionamiento solo con bomba de calor) necesita para calentar el depósito de agua caliente sanitaria desde los 10°C hasta la temperatura indicada. Consulte el rango de funcionamiento para ver la temperatura máxima del depósito de agua caliente sanitaria durante el funcionamiento solo de la bomba de calor.