



## Modo refrigeración

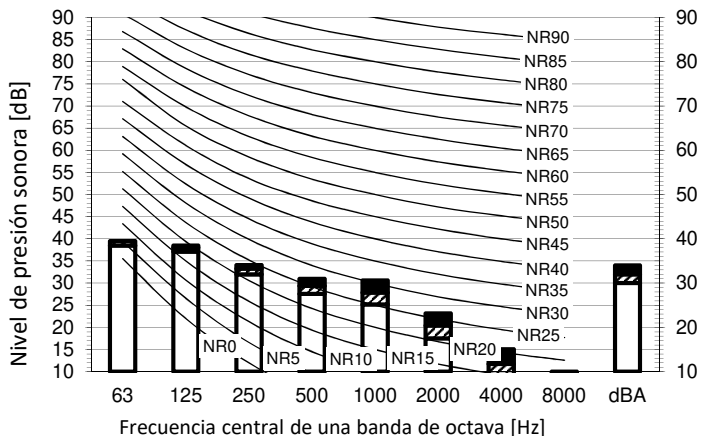

## Modo calefacción

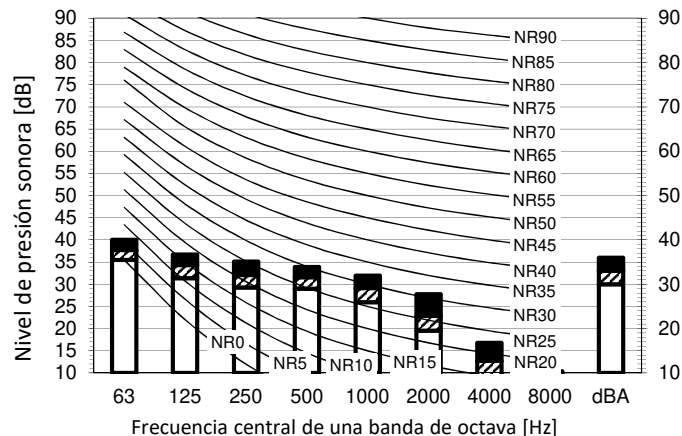


### Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

A	Incrustación	Velocidad del ventilador
B		Alta
C		Medio
D		Baja

### Posición del micrófono

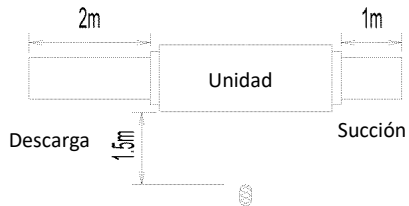

Medio

### Refrigeración

dB totales			
A	B	C	D
dBA	34	32	30

### Calefacción

dB totales			
A	B	C	D
dBA	36	33	30

### Notas

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica