



Modo refrigeración

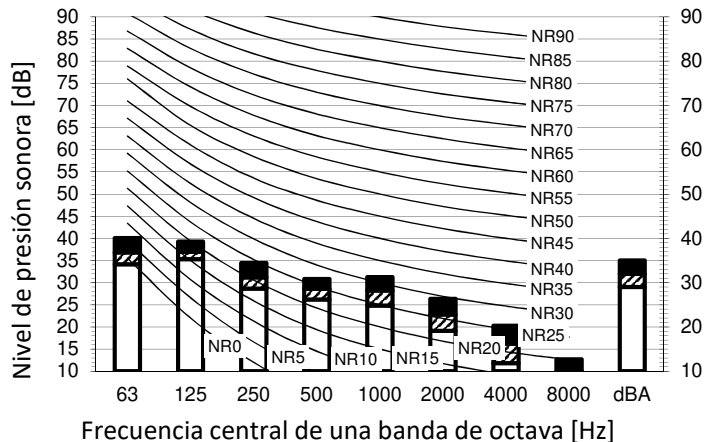

Modo calefacción

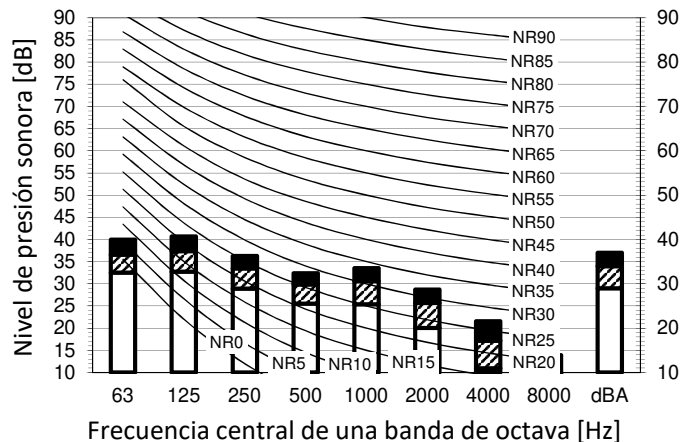


Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

A Incrustación Velocidad del ventilador

B		Alta
C		Medio
D		Baja

Posición del micrófono

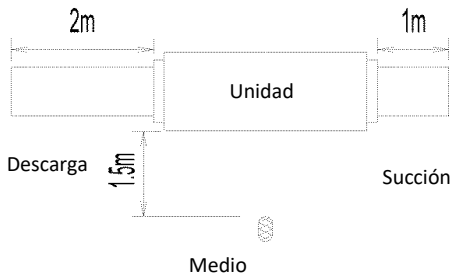

Refrigeración

dB totales			
A	B	C	D
dBA	35,0	32,0	29,0

Calefacción

dB totales			
A	B	C	D
dBA	37,0	34,0	29,0

Notas

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica