



Modo refrigeración

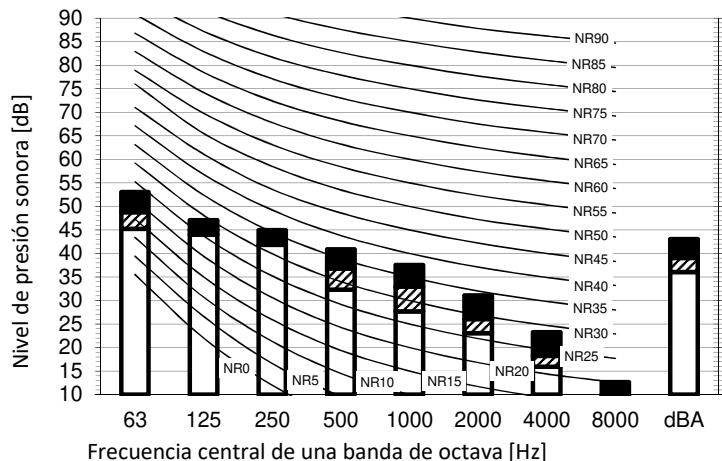

Modo calefacción

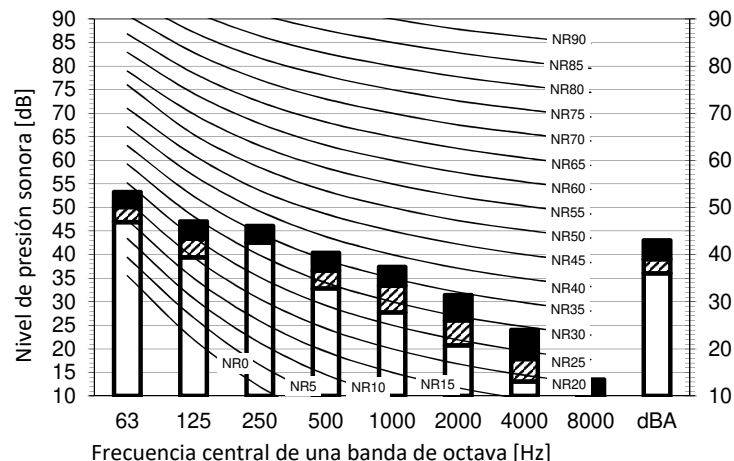

Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

- A Incrustación Velocidad del ventilador
- B Alta
- C Medio
- D Baja

Posición del micrófono

Refrigeración		dB totales	
A	B	C	D
dBA	43,0	39,0	36,0

Calefacción		dB totales	
A	B	C	D
dBA	43,0	39,0	36,0

Notas

- 1 . Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
- 2 . El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
- 3 . El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
- 4 . Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
- 5 . Ubicación de medición: cámara anecoica

