FFA25-35A9

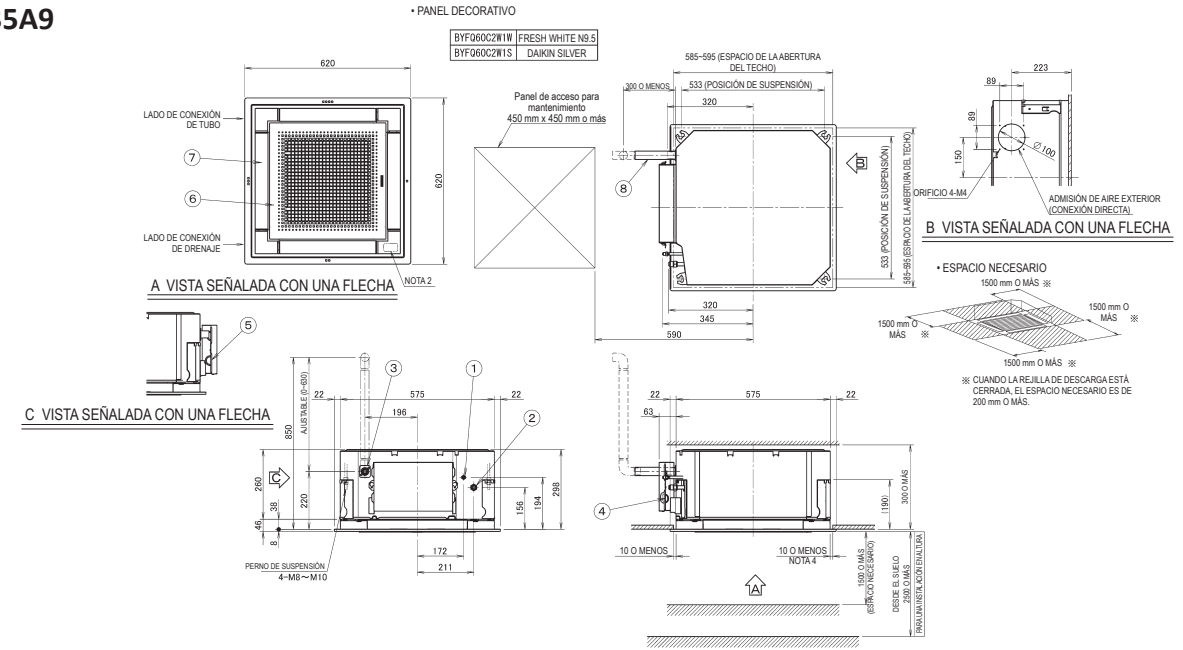

NOTAS

1. Punto de fijación de la etiqueta del fabricante
   Etiqueta del fabricante de la unidad interior: en la boca acampanada dentro de la rejilla de aspiración
   Etiqueta del fabricante para el panel decorativo: en el bastidor interior dentro de la rejilla de aspiración
2. En caso de utilizar un mando a distancia por infrarrojos, esta posición será un receptor de señal.
   Consulte al gráfico del mando a distancia por infrarrojos para obtener más detalles.
3. Cuando las condiciones sobrepasen 30°C de temperatura y 80% de humedad relativa en el techo o si el aire fresco se dirige hacia el techo o si la unidad funciona durante 24 horas, se necesitará un aislante adicional (de un grosor mínimo de 10 mm de espuma de polietileno o tela de vidrio).
4. Aunque se puede instalar hasta un máximo de 595 mm de abertura cuadrada en el techo, deben dejarse 10 mm o menos entre la unidad principal y la abertura del techo para que quede espacio para que se superponga el panel.

ELEMENTO	NOMBRE DE PIEZA	OBSERVACIÓN
1	Conexión del tubo de líquido	ø 6.4 (conexión abocardada)
2	Conexión del tubo de gas	ø 9.5 (conexión abocardada)
3	Conexión del tubo de drenaje	VP20 (D.E. ø 26)
4	Conexión de suministro eléctrico	
5	Código del mando a distancia y conexión del cableado de control	
6	Rejilla de descarga de aire	
7	Rejilla de aspiración	
8	Manguera de drenaje (accesorio)	D.I. ø 25 (salida)