



### Modo refrigeración

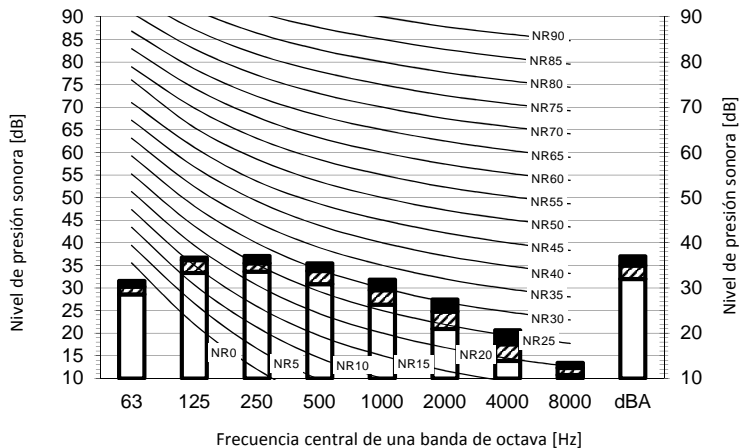

### Modo calefacción

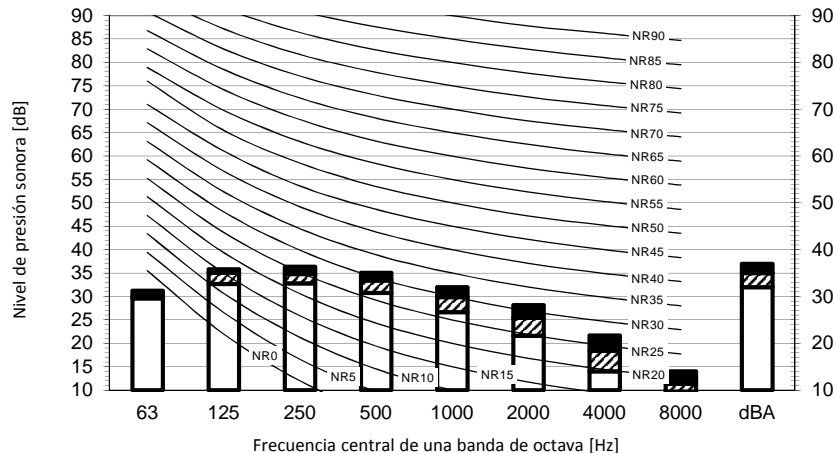


#### Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

A Incrustaci Velocidad del ventilador

B	Alta
C	Medio
D	Baja

Posición del micrófono



Refrigeración		dB totales	
A	B	C	D
dBA	37	35	32

Calefacción		dB totales	
A	B	C	D
dBA	37	35	32

#### Notas

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica