# FUA100A9

Modo refrigeración

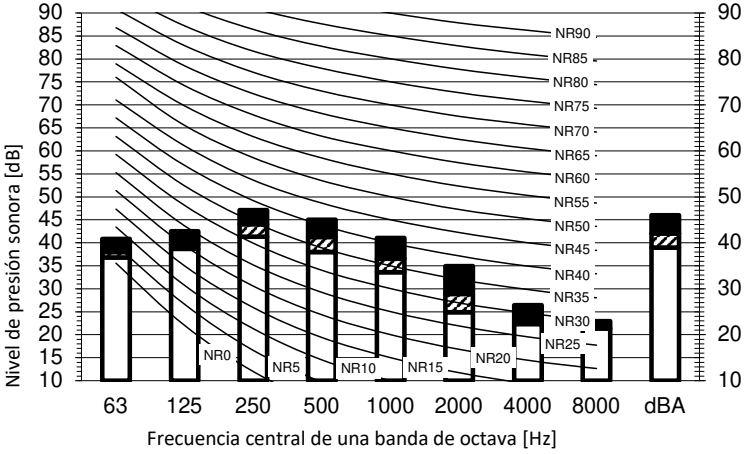


Modo calefacción

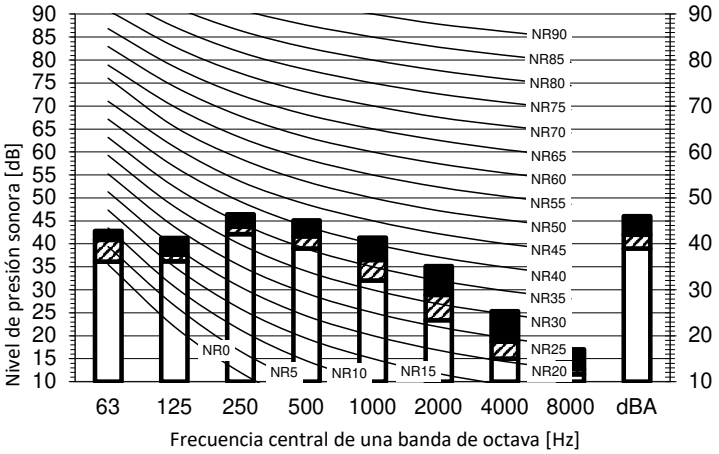


Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

A Incrustación Velocidad del ventilador

B Alta

C Medio

D Baja

Posición del micrófono




Refrigeración dB totales

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| dBA | 46 | 42 | 39 |

Calefacción dB totales

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| dBA | 46 | 42 | 39 |

Notas

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica