

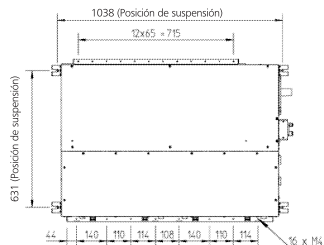
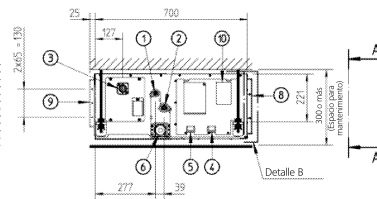
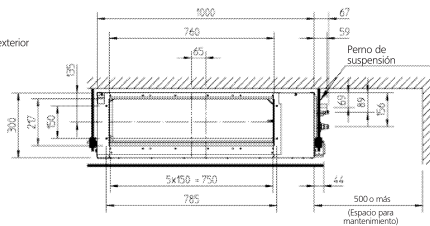


ADEQ71A

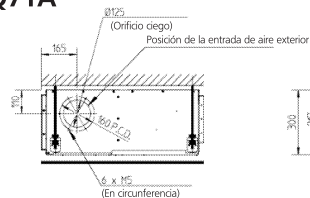

1	Conexión del tubo de líquido	$\varnothing 9.52$ Conexión abocardada
2	Conexión del tubo de gas	$\varnothing 15.90$ Conexión abocardada
3	Conexión de la tubería de drenaje	VP 25 (OD $\varnothing 32$, ID $\varnothing 25$)
4	Conexión de cableado del mando a distancia	-
5	Conexión del suministro de energía	-
6	Orificio de drenaje	VP 25 (OD $\varnothing 32$, ID $\varnothing 25$)
7	Filtro de aire	-
8	Lado de aspiración de aire	-
9	Lado de descarga de aire	-
10	Placa de identificación	-



Nota:

1. Consulte el plano general de accesorios opcionales cuando los instale.
2. La profundidad de techo que se requiere varía según la configuración específica del sistema.
3. Para el mantenimiento del filtro de aire, es necesario disponer de un panel de acceso para el mantenimiento.