


AZQS-BY1

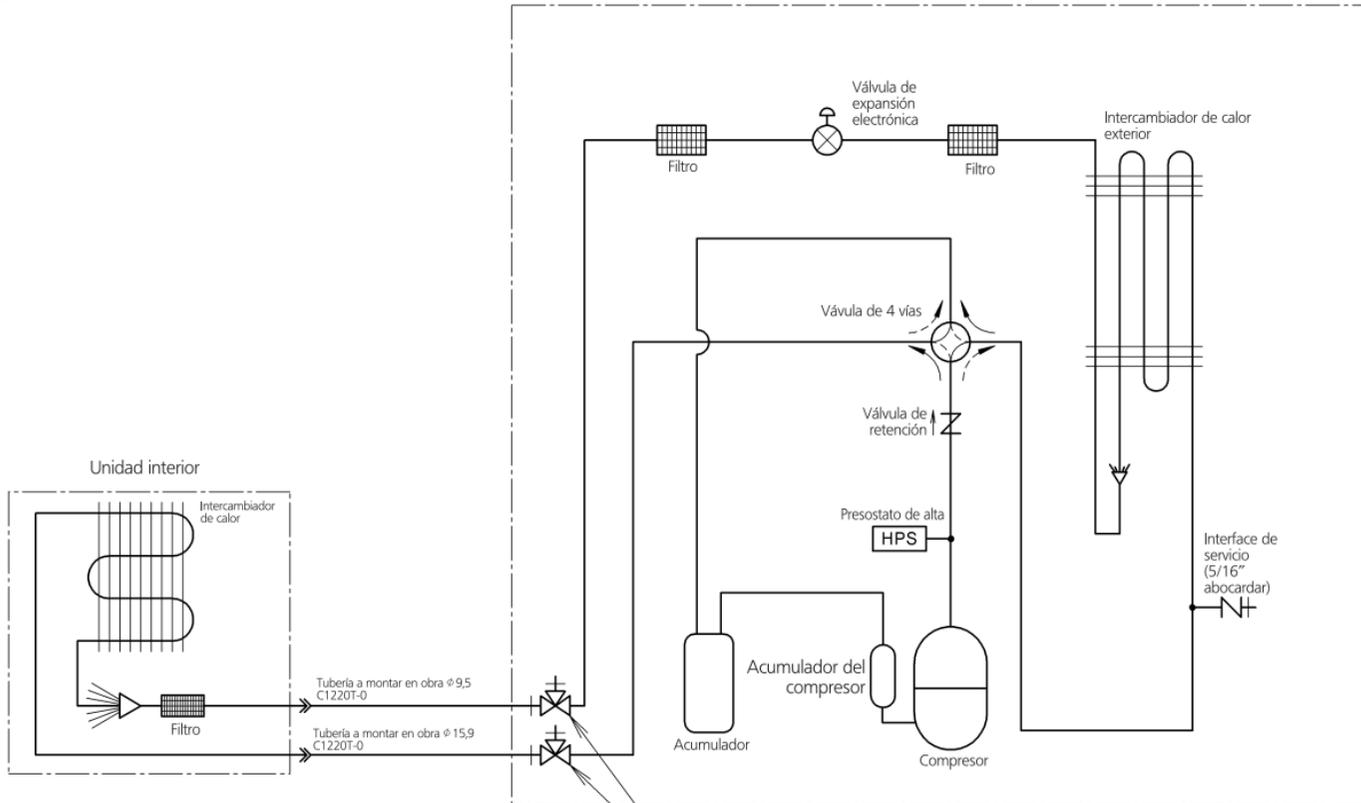

- Notas:
1. Los tubos entre la derivación y las unidades interiores deben tener las mismas dimensiones que las conexiones interiores,
 2. La válvula de control solo está instalada en los modelos siguientes: AZQS100 y AZQS125.

Válvula de parada (con registro de servicio abocardada 5/16")

—→ Calefacción
- - - - -→ Refrigeración