


AZQS100-140B8V1

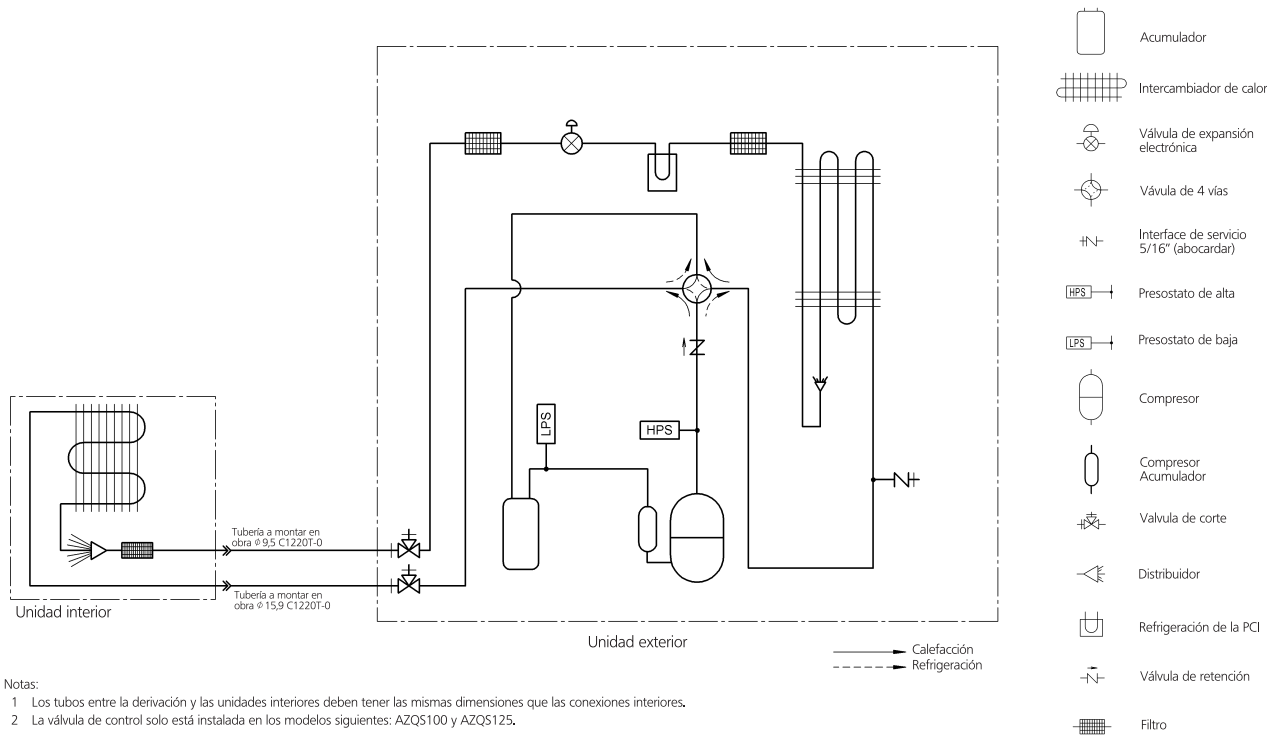

- Notas:
- Los tubos entre la derivación y las unidades interiores deben tener las mismas dimensiones que las conexiones interiores.
 - La válvula de control solo está instalada en los modelos siguientes: AZQS100 y AZQS125.