


AZQS71B2V1

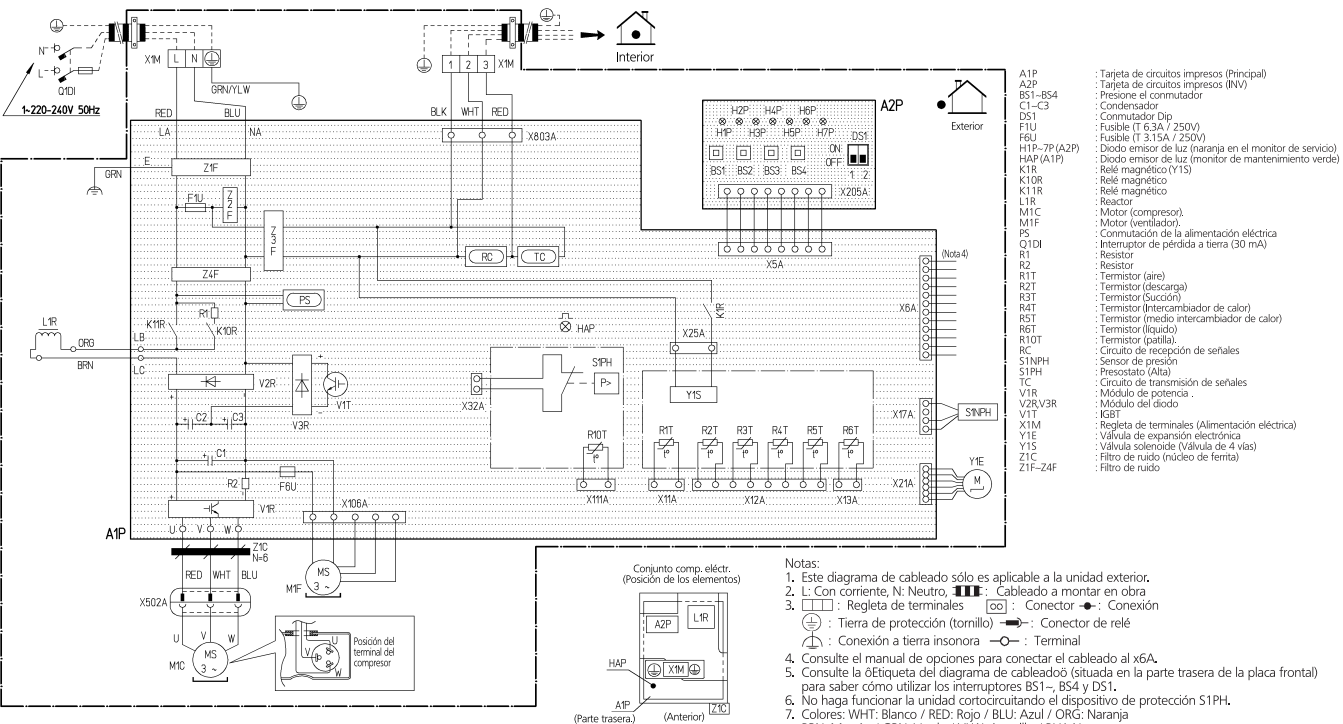

Notas:

- Este diagrama de cableado sólo es aplicable a la unidad exterior.
 - L: Con corriente, N: Neutro, : Cableado a montar en obra
 - : Regleta de terminales : Conector : Conexión
 - : Tierra de protección (tornillo) : Conector de relé
 - : Conexión a tierra insonora : Terminal
 - Consulte el manual de opciones para conectar el cableado al x6A.
 - Consulte la 6Etiqueta del diagrama de cableado (situada en la parte trasera de la placa frontal) para saber cómo utilizar los interruptores BS1~, BS4 y DS1.
 - No haga funcionar la unidad cortocircuitando el dispositivo de protección S1PH.
 - Colores: WHT: Blanco / RED: Rojo / BLU: Azul / ORG: Naranja
BRN: Marrón / GRN: Verde / YLV: Amarillo / BLK: Negro
 - Confirme el método utilizado para ajustar los conmutadores selectores (DS1) consultando el manual de servicio.
- Ajuste predeterminado de fábrica de todos los interruptores: "OFF".