

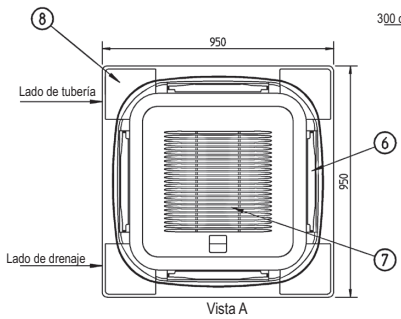
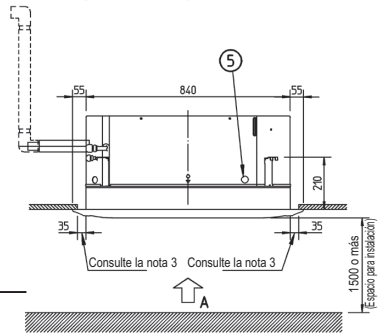


NOTAS


- Ubicación de placas de identificación:
 - Cuerpo de unidad: en la caja de control.
 - Panel decorativo: en el bastidor del panel en el lado del motor debajo de la cubierta de esquina
- Cuando instale un accesorio opcional, remítase al gráfico de la instalación.
 - Para el kit de admisión de aire nuevo, es necesaria una compuerta de inspección
- Asegúrese de que el espacio entre el techo y la unidad de cassette no es superior a 35 mm. Abertura máx. del techo: 910mm
- Cuando las condiciones del techo superan los 30°C y la humedad relativa es del 80%, o cuando se hace circular por él aire nuevo, se necesita un aislamiento adicional (mínimo de 10 mm de espesor y de espuma de polietileno).

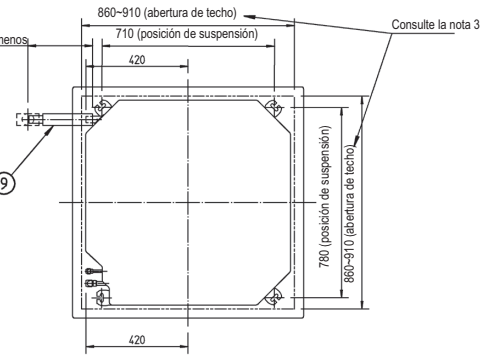


5. Orientación de la instalación

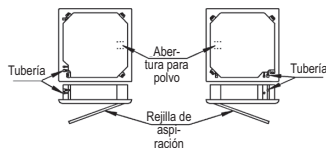


Nº	Nombre	Descripción
1	Conexión del tubo de líquido	ØConexión abocardada de 9,52
2	Conexión del tubo de gas	ØConexión abocardada de 15,90
3	Conexión del tubo de drenaje	VP25 (D.E. Ø32, D.I. Ø25)
4	Orificio de entrada de alimentación eléctrica	
5	Orificio de entrada del cableado de transmisión	
6	Abertura de descarga de aire	
7	Rejilla de aspiración de aire	
8	Cubierta decorativa de esquina	
9	Tubo de drenaje	D.E. Ø32, D.I. Ø26
10	Orificio ciego	



6. Respete las distancias tal y como se muestran en la figura de abajo

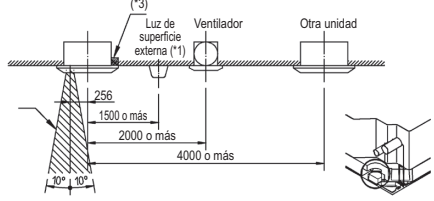

- (*1) No cuenta para la luz incorporada
(*2) Espacio necesario para entrar con un tubo de aspirador.
(*3) Mantenga libre el escape del panel decorativo.

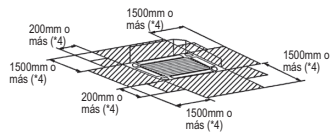

- (*4) En caso de que la abertura de descarga esté cerrada con la opción de "miembro de sellado", la distancia de 1500 mm puede reducirse a 500 mm en el lado cerrado.