



Instalación sin conducto de entrada de aire

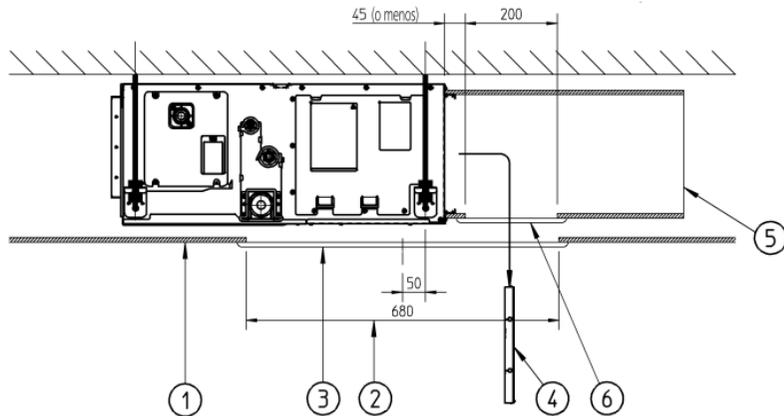

Instalación con conducto de entrada de aire

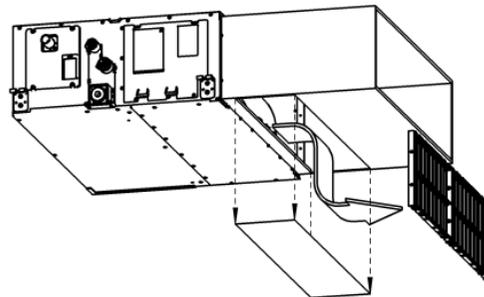

Número	Descripción
1	Unidad horizontal de techo
2	Abertura del techo
3	Panel de acceso para mantenimiento (opcional)
4	Filtro de aire
5	Conducto de entrada de aire
6	Abertura para el mantenimiento de los conductos

NOTAS

- 1 Cuando se instala la unidad con aspiración posterior, se necesita una abertura de servicio para el mantenimiento de los filtros de aire.
- 2 Cuando se instala una unidad con conductos de aspiración, hay que suministrar una abertura de servicio en el conductos.