



Espacio para mantenimiento en la instalación
 (La medida de estos valores es 'mm')

(A) Cuando existen obstáculos en los lados de aspiración


- No existen obstáculos arriba
- ① Instalación autónoma
 - Obstáculo sólo en el lado de aspiración




- Obstáculo en ambos lados y en el lado de aspiración, también




- ② Instalación en serie (2 o más) (Nota 1)
 - Obstáculo en el lado de aspiración y en ambos lados




- Obstáculos también arriba
- ① Instalación autónoma
 - Obstáculo en el lado de aspiración, también



- Obstáculo en ambos lados y en el lado de aspiración, también




- ② Instalación en serie (2 o más) (Nota 1)
 - Obstáculo en el lado de aspiración y en ambos lados




(B) Cuando existen obstáculos en los lados de descarga


- No existen obstáculos arriba
- ① Instalación autónoma
 - Obstáculo sólo en el lado de descarga




- ② Instalación en serie (2 o más) (Nota 1)
 - Obstáculo sólo en el lado de descarga



- Obstáculos también arriba
- ① Instalación autónoma
 - Obstáculo sólo en el lado de descarga



- ② Instalación en serie (2 o más) (Nota 1)
 - Obstáculo en el lado de descarga




(C) Cuando existen obstáculos en los lados de aspiración y descarga


Patrón 1

Cuando el obstáculo en el lado de descarga está más arriba que la unidad ($L > H$)
 (No hay límite en la altura de las obstrucciones del lado de aspiración)

- No existen obstáculos arriba
- ① Instalación autónoma
 - No existen obstáculos arriba




- ② Instalación en serie (2 o más) (Nota 1)
 - No existen obstáculos arriba



- Obstáculos también arriba
- ① Instalación autónoma (Nota 2)
 - Quando existen obstáculos en los lados de aspiración, descarga y superior

La relación entre H, A y L es la siguiente

	L	A
$L \leq H$	$L \leq 1/2 H$	750 o más
	$1/2 H < L \leq H$	1000 o más
$L > H$	Ajuste el soporte como: $L \leq H$ Consulte la columna de $L \leq H$ para A	




- ② Instalación en serie (2 o más) (Nota 1, Nota 2)
 - Quando existen obstáculos en los lados de aspiración, descarga y superior

La relación entre H, A y L es la siguiente

	L	A
$L \leq H$	$L \leq 1/2 H$	1000 o más
	$1/2 H < L \leq H$	1250 o más
$L > H$	Ajuste el soporte como: $L \leq H$ Consulte la columna de $L \leq H$ para A	


El límite de la instalación en serie es 2 unidades.



Patrón 2

Cuando el obstáculo en el lado de descarga está más arriba que la unidad ($L \leq H$)
 (No hay límite en la altura de las obstrucciones del lado de aspiración)


- No existen obstáculos arriba
- ① Instalación autónoma
 - No existen obstáculos arriba



- ② Instalación en serie (2 o más) (Nota 1)
 - Quando existen obstáculos en los lados de aspiración y descarga

La relación entre H, A y L es la siguiente


L	A
$L \leq 1/2 H$	250 o más
$1/2 H < L \leq H$	300 o más



- Obstáculos también arriba
- ① Instalación autónoma (Nota 2)
 - Quando existen obstáculos en los lados de aspiración, descarga y superior

La relación entre H, A y L es la siguiente

	L	A
$L \leq H$	$L \leq 1/2 H$	100 o más
	$1/2 H < L \leq H$	200 o más
$L > H$	Ajuste el soporte como: $L \leq H$ Consulte la columna de $L \leq H$ para A	



- ② Instalación en serie (2 o más) (Nota 1, Nota 2)
 - Quando existen obstáculos en los lados de aspiración, descarga y superior


La relación entre H, A y L es la siguiente

	L	A
$L \leq H$	$L \leq 1/2 H$	250 o más
	$1/2 H < L \leq H$	300 o más
$L > H$	Ajuste el soporte como: $L \leq H$ Consulte la columna de $L \leq H$ para A	


El límite de la instalación en serie es 2 unidades.

(D) Instalación en dos plataformas

- ① Obstáculo en el lado de descarga (Nota 1)
 - No sobrepase dos niveles de instalación apilada.
 - Instale una cubierta de techo similar a A (suministro en la obra), puesto que las unidades exteriores con drenaje descendente tienen tendencia a gotear y congelarse.
 - Instale la unidad exterior de nivel superior de forma que su placa inferior esté a la altura suficiente por encima de la cubierta del techo. Esto es para evitar la acumulación de hielo debajo de la placa inferior.




- ② Obstáculo en el lado de aspiración (Nota 1)
 - No sobrepase dos niveles de instalación apilada.
 - Instale una cubierta de techo similar a A (suministro en la obra), puesto que las unidades exteriores con drenaje descendente tienen tendencia a gotear y congelarse.
 - Instale la unidad exterior de nivel superior de forma que su placa inferior esté a la altura suficiente por encima de la cubierta del techo. Esto es para evitar la acumulación de hielo debajo de la placa inferior.



(E) Varias filas de instalación en serie (en el techo, etc.)


- ① Fila de instalación independiente



- ② Filas de instalación en serie (2 o más)

La relación entre H, A y L es la siguiente

	L	A
$L \leq H$	$L \leq 1/2 H$	250 o más
	$1/2 H < L \leq H$	300 o más
$L > H$	No puede instalarse	

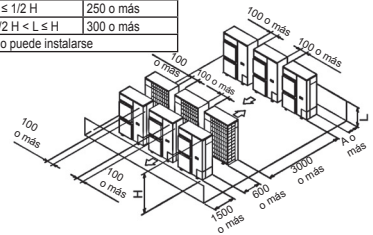

NOTAS

- En caso de tubería lateral, deje un espacio de 100 mm entre la unidad anterior.
- Cierre la parte inferior del bastidor de instalación para evitar que el aire descargado se derive.
- No es necesario instalar una cubierta de techo si no hay peligro de goteo o congelación por drenaje. En este caso, el espacio entre las unidades exteriores superiores e inferiores debe ser de al menos 100mm. (Cierre el espacio entre las unidades exteriores inferiores y superiores para que aire descargado no vuelva a entrar).