



Modo refrigeración

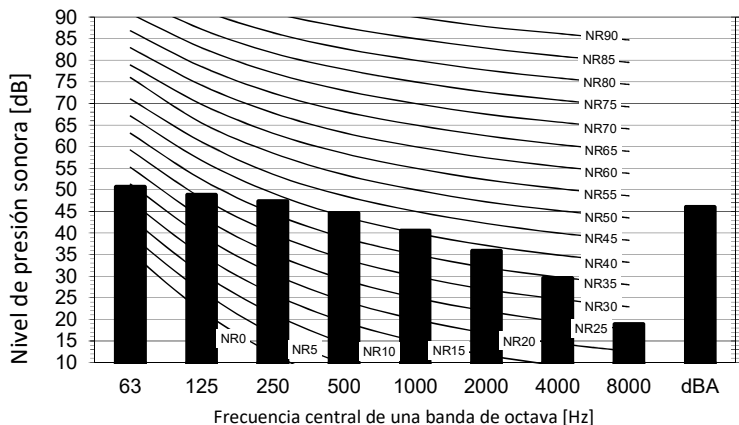

Modo calefacción

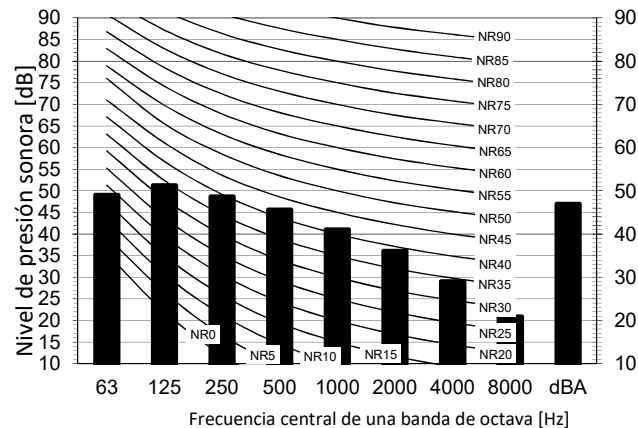


Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

A Incrustación

Refrigeración dB totales


Calefacción dB totales

B  Velocidad del ventilador: Alta

A	B
dBA	46

A	B
dBA	47

Posición del micrófono



Notas

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica
6. Los valores anteriores corresponden a la conexión con los siguientes tipos de unidad interior:

1.5, 2.0, 2.5, 3.5, 4.2, 5.0 kW Clase