


ARXC50C


RXC50C

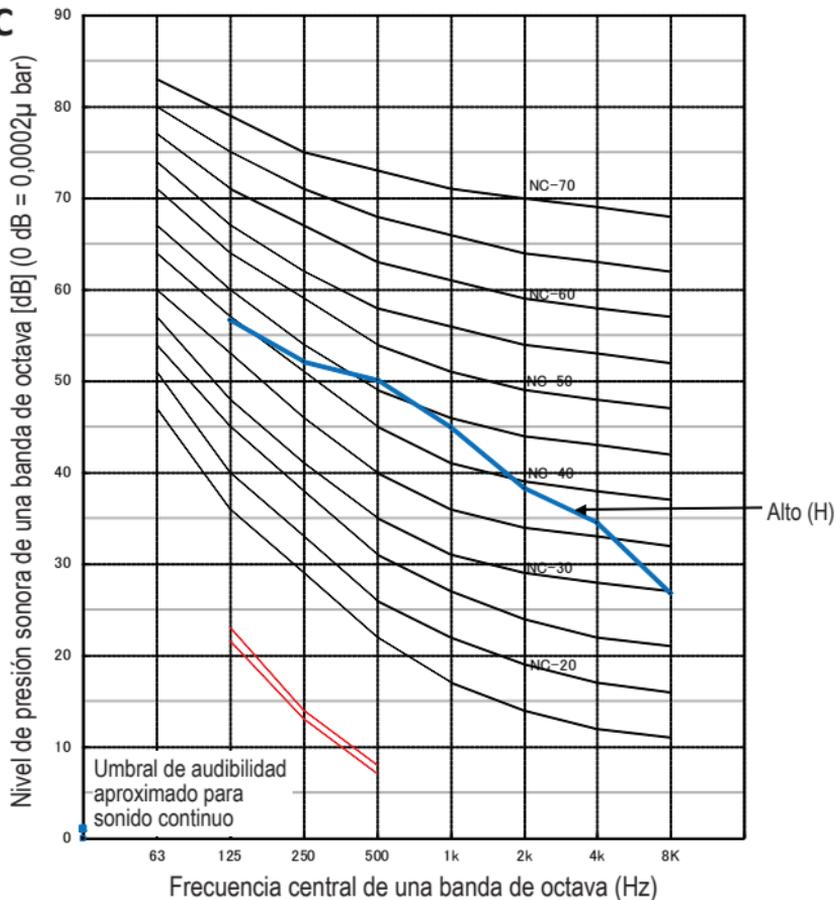

Entrada de datos de prueba								Total (dBA)	Criterios de sonido
Velocidad del ventilador	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
H	57	52	50	45	38	34	27	51	46

NOTAS

- Entorno de medición
Cámara anecoica
El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Condiciones de funcionamiento
Fuente de alimentación eléctrica: 220-240 V 50 Hz
JIS: Estándar
- Ubicación del micrófono.
JISC9612
Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.

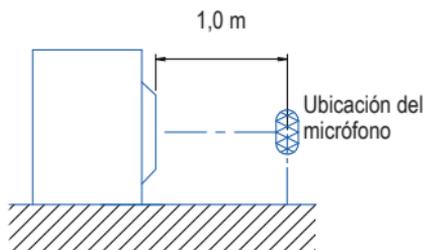

3D118144B