



ATXC50C FTXC50C

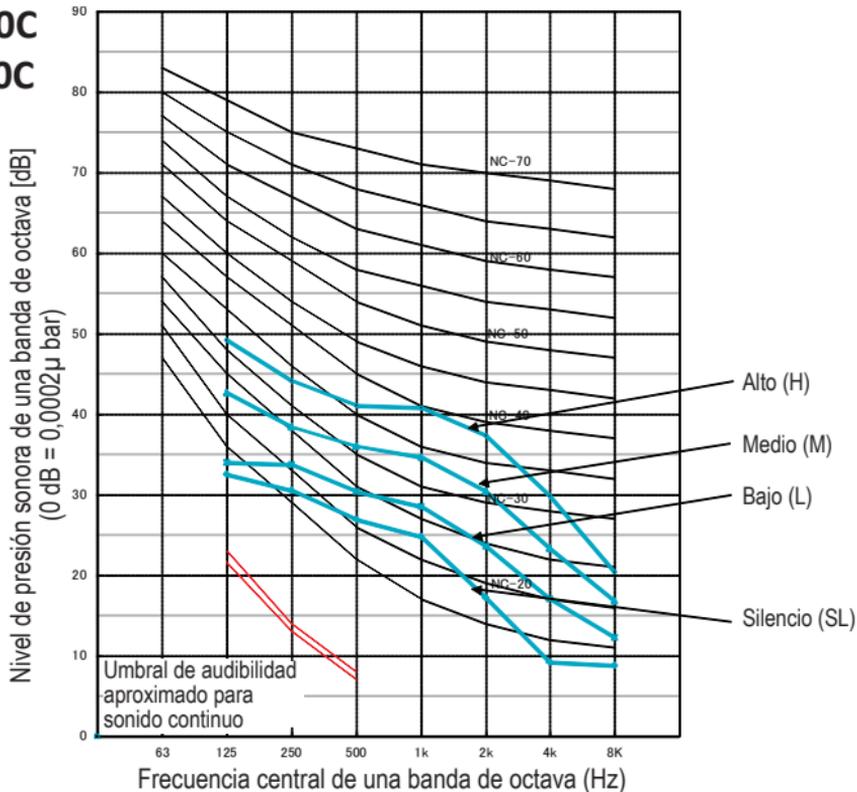

Entrada de datos de prueba								Total (dBA)	Criterios de sonido
Velocidad del ventilador	125	250	500	1k	2k	4k	8K		
H	49	44	41	41	37	30	20	45	40
M	43	38	36	35	30	23	17	39	34
L	34	34	30	28	23	17	12	33	28
SL	32	30	27	25	17	9	9	29	23

NOTAS

- Entorno de medición
Cámara anecoica
El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Condiciones de funcionamiento
Fuente de alimentación eléctrica: 220-240 V 50 Hz
JIS: Estándar
- Ubicación del micrófono.
JISC9612
Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.

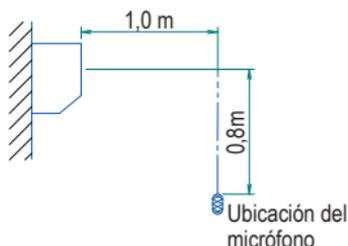

3D118141B