



ATXC20-25D / FTXC20-25D

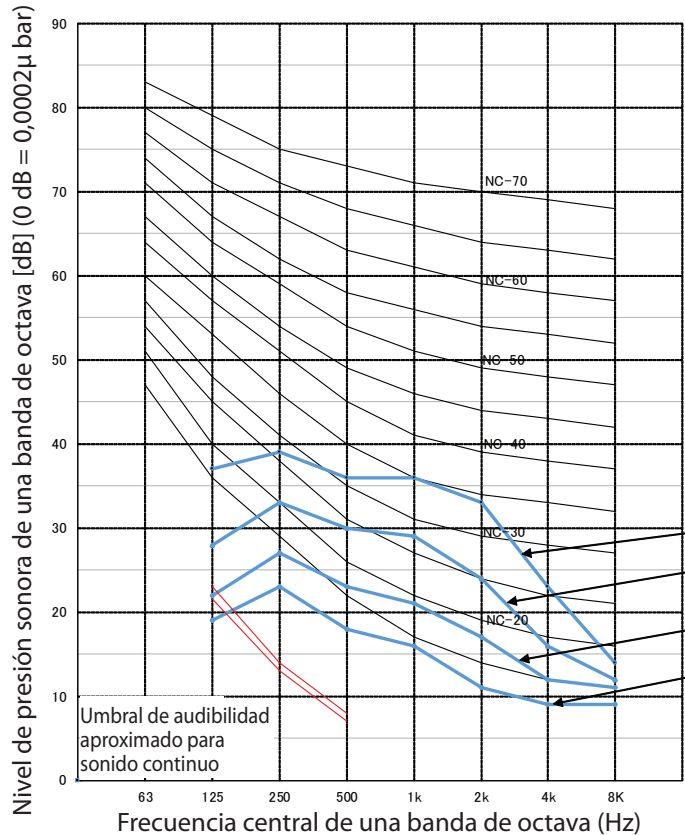

NOTAS

- Entorno de medición
Cámara anecoica
El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Condiciones de funcionamiento
Fuente de alimentación eléctrica: 220-240 V 50 Hz
- Ubicación del micrófono.

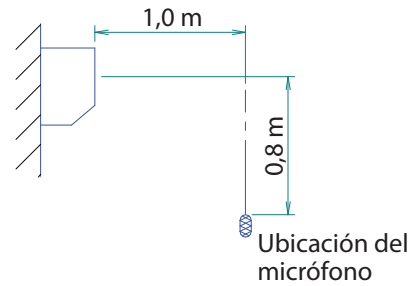

Alto (H)
Medio (M)
Bajo (L)
Silencio (SL)

Entrada de datos de prueba								Total (dBA)	Criterios de sonido
Velocidad del ventilador	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
H	37	39	36	36	33	23	14	40	35
M	28	33	30	29	24	16	12	33	28
L	22	27	23	21	17	12	11	26	19
SL	19	23	18	16	11	9	9	21	-