ATXC20-25E
FTXC20-25E

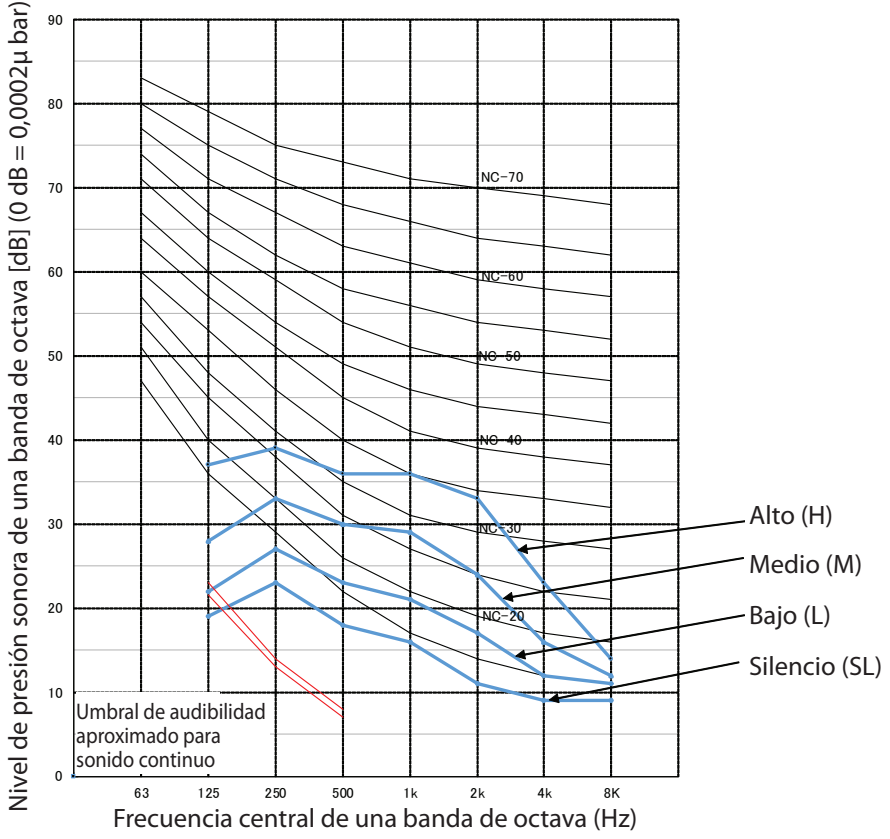

NOTAS

1. Entorno de medición
   Cámara anecoica
   El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
2. Condiciones de funcionamiento
   Fuente de alimentación eléctrica: 220-240 V 50 Hz
3. Ubicación del micrófono.

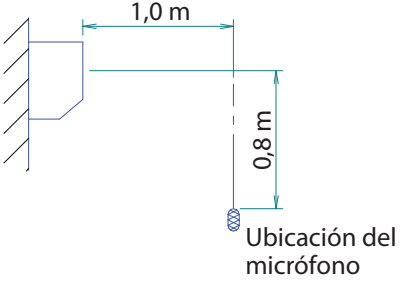

Entrada de datos de prueba								Total (dBA)	Criterios de sonido
Velocidad del ventilador	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
H	37	39	36	36	33	23	14	40	35
M	28	33	30	29	24	16	12	33	28
L	22	27	23	21	17	12	11	26	19
SL	19	23	18	16	11	9	9	21	-