ATXC60-71E
FTXC60-71E

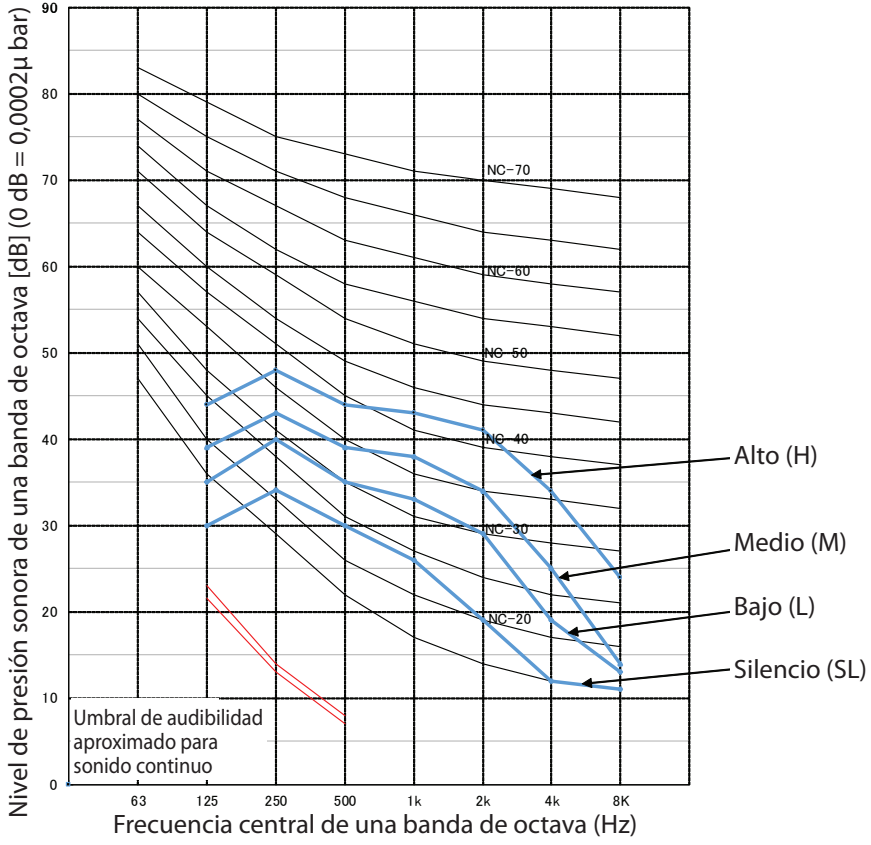

NOTAS

1. Entorno de medición
   Cámara anecoica
   El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
2. Condiciones de funcionamiento
   Fuente de alimentación eléctrica: 220-240 V 50 Hz
3. Ubicación del micrófono.

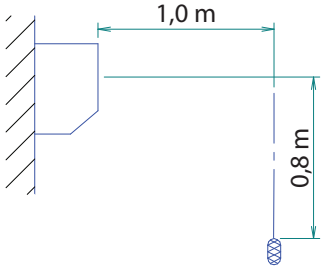

Ubicación del micrófono

Entrada de datos de prueba								Total (dBA)	Criterios de sonido
Velocidad del ventilador	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
H	44	48	44	43	41	34	24	48	42
M	39	43	39	38	34	25	14	42	37
L	35	40	35	33	29	19	13	38	32
SL	30	34	30	26	19	12	11	31	24