
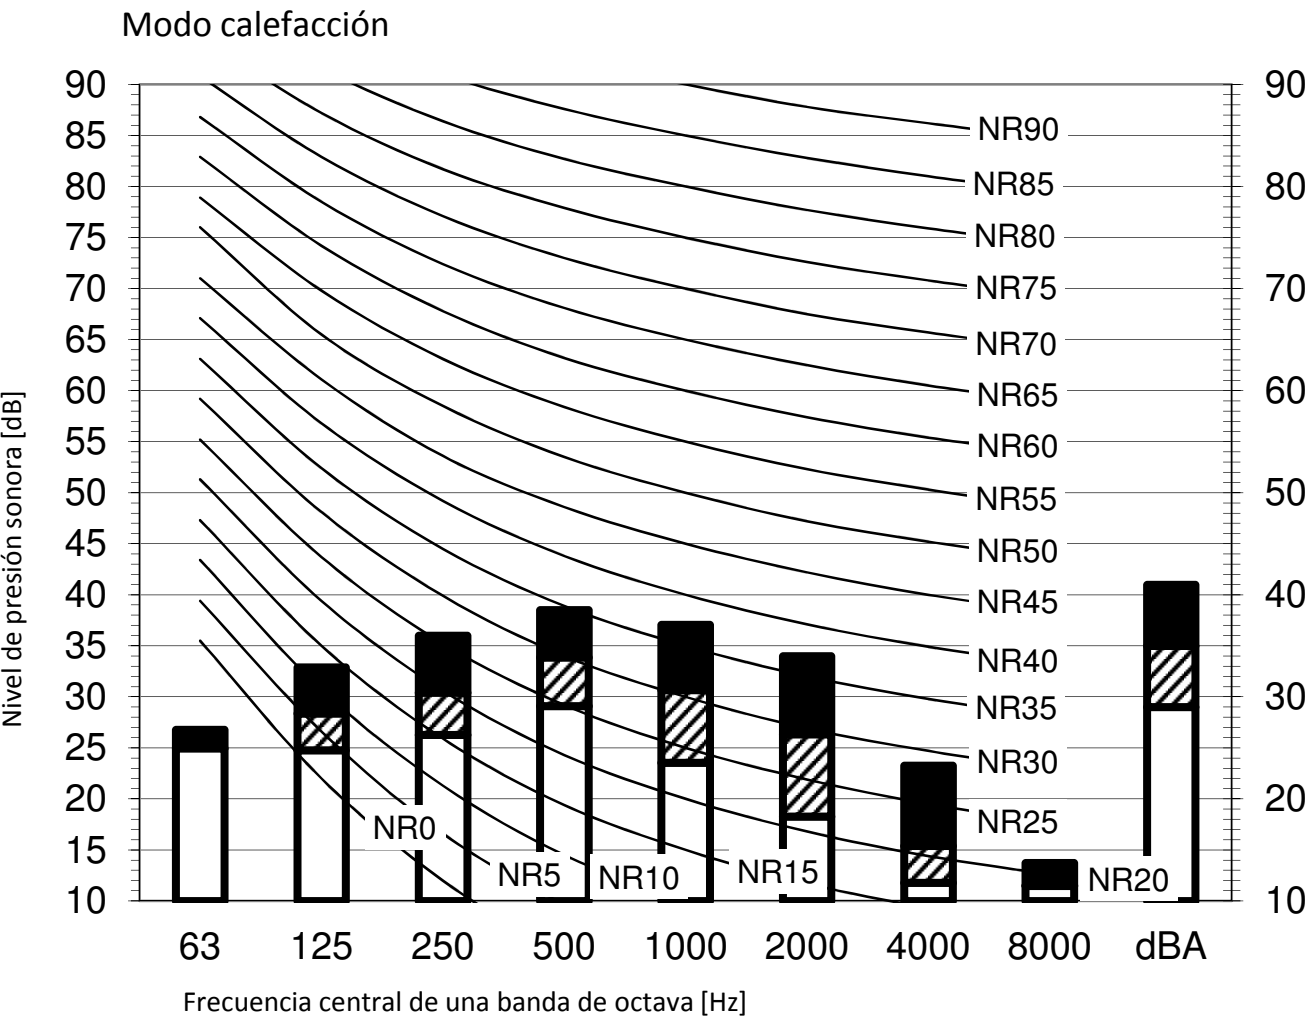


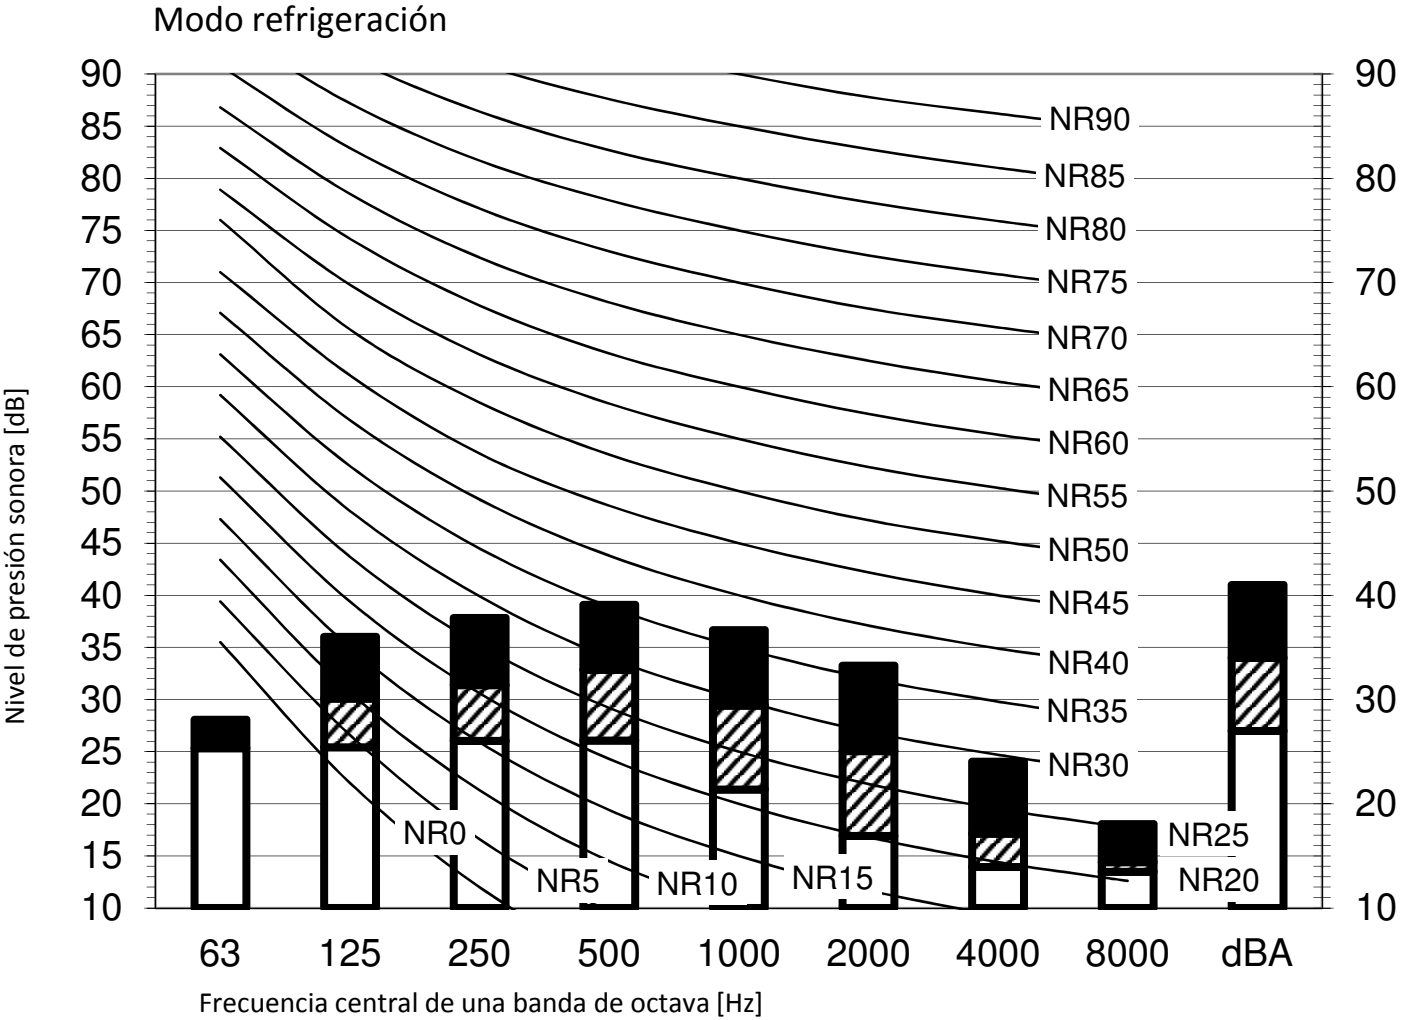

Notas

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica

Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).


A Incrustación

B High-tap

Medium-tap

C Low-tap

Posición del micrófono



Refrigeración		dB totales	
A	B	C	
dBA	41	27	

Calefacción		dB totales	
A	B	C	
dBA	41	29	