

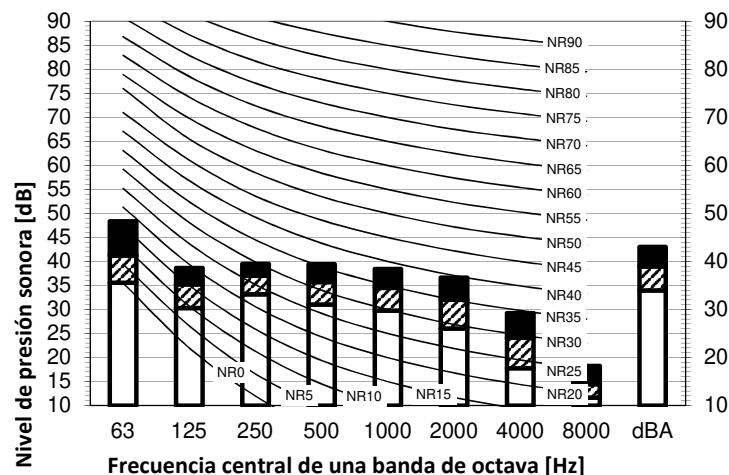


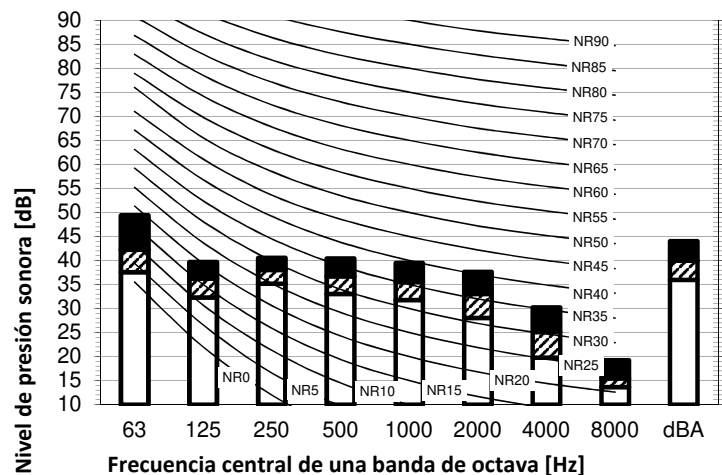

- A Incrustación
- B High-tap
- C Medium-tap
- D Low-tap



Refrigeración		dB totales	
A	B	C	D
dBA	44	40	36

Calefacción		dB totales	
A	B	C	D
dBA	43	39	34

- Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
- El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
- El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
- Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
- Ubicación de medición: cámara anecoica