



Modo

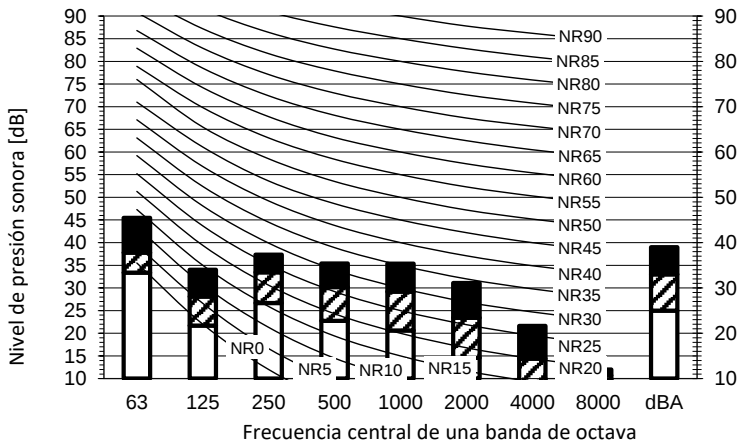

Modo calefacción

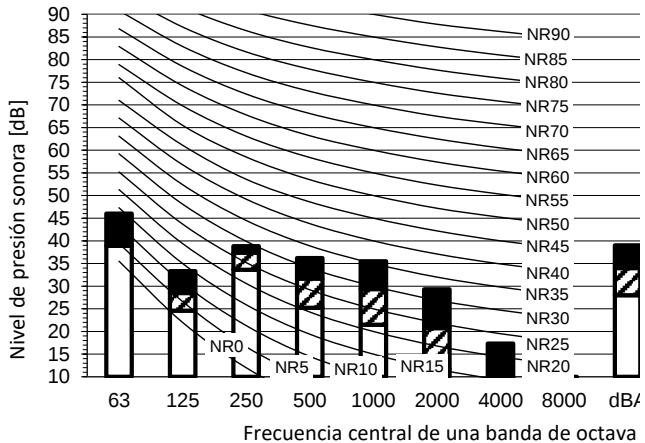


Designaci

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

- A Incrustac Velocidad del ventilador
- B Alta
- C Medio
- D Baja

Posición del micrófono




| Refrigeraci dB totales |    |    |    |
|------------------------|----|----|----|
| A                      | B  | C  | D  |
| dBA                    | 39 | 33 | 25 |

| Calefacció dB totales |    |    |    |
|-----------------------|----|----|----|
| A                     | B  | C  | D  |
| dBA                   | 39 | 34 | 28 |

Notas

- 1 . Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
- 2 . El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
- 3 . El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento
- 4 . Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.



1

5 . Ubicación de medición: cámara anecoica

**FTXP20M9**