



Modo refrigeración

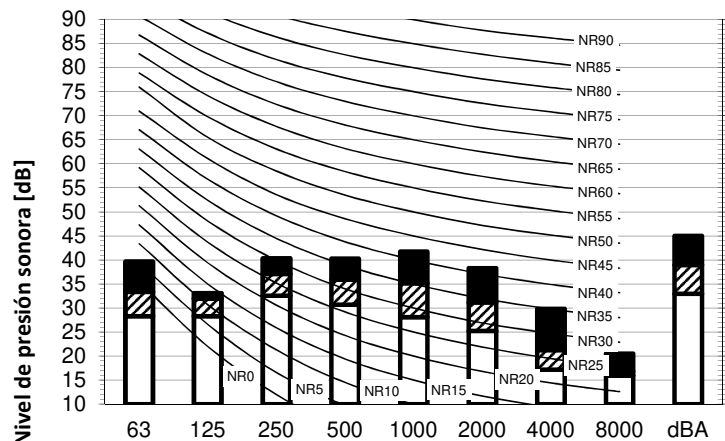

Modo calefacción

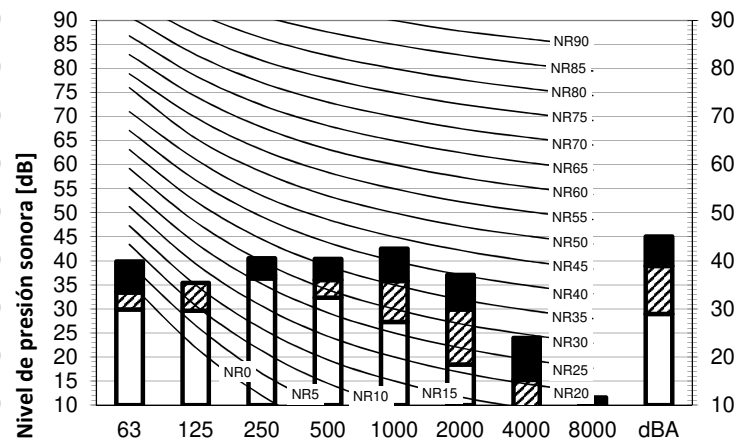


Designaci Frecuencia central de una banda de octava [Hz]

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

- A Incrustación
- B High-tap
- C Medium-tap
- D Low-tap

Posición del micrófono



Refrigeración

dB totales

A	B	C	D
dBA	45	39	30

Calefacción

dB totales

A	B	C	D
dBA	45	39	29

Notas

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica