

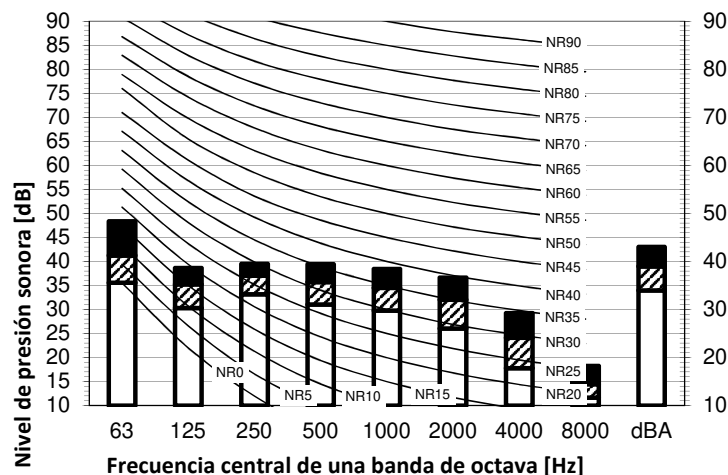


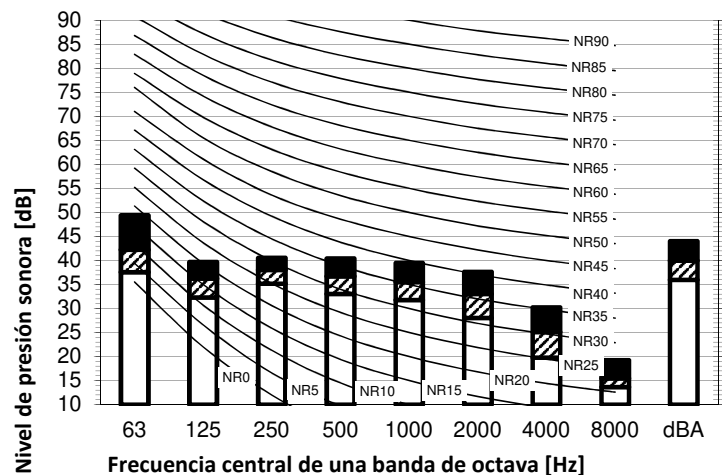

- A Incrustación
- B High-tap
- C Medium-tap
- D Low-tap



| Refrigeración |    | dB totales |    |
|---------------|----|------------|----|
| A             | B  | C          | D  |
| dBA           | 44 | 40         | 36 |

| Calefacción |    | dB totales |    |
|-------------|----|------------|----|
| A           | B  | C          | D  |
| dBA         | 43 | 39         | 34 |

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica