

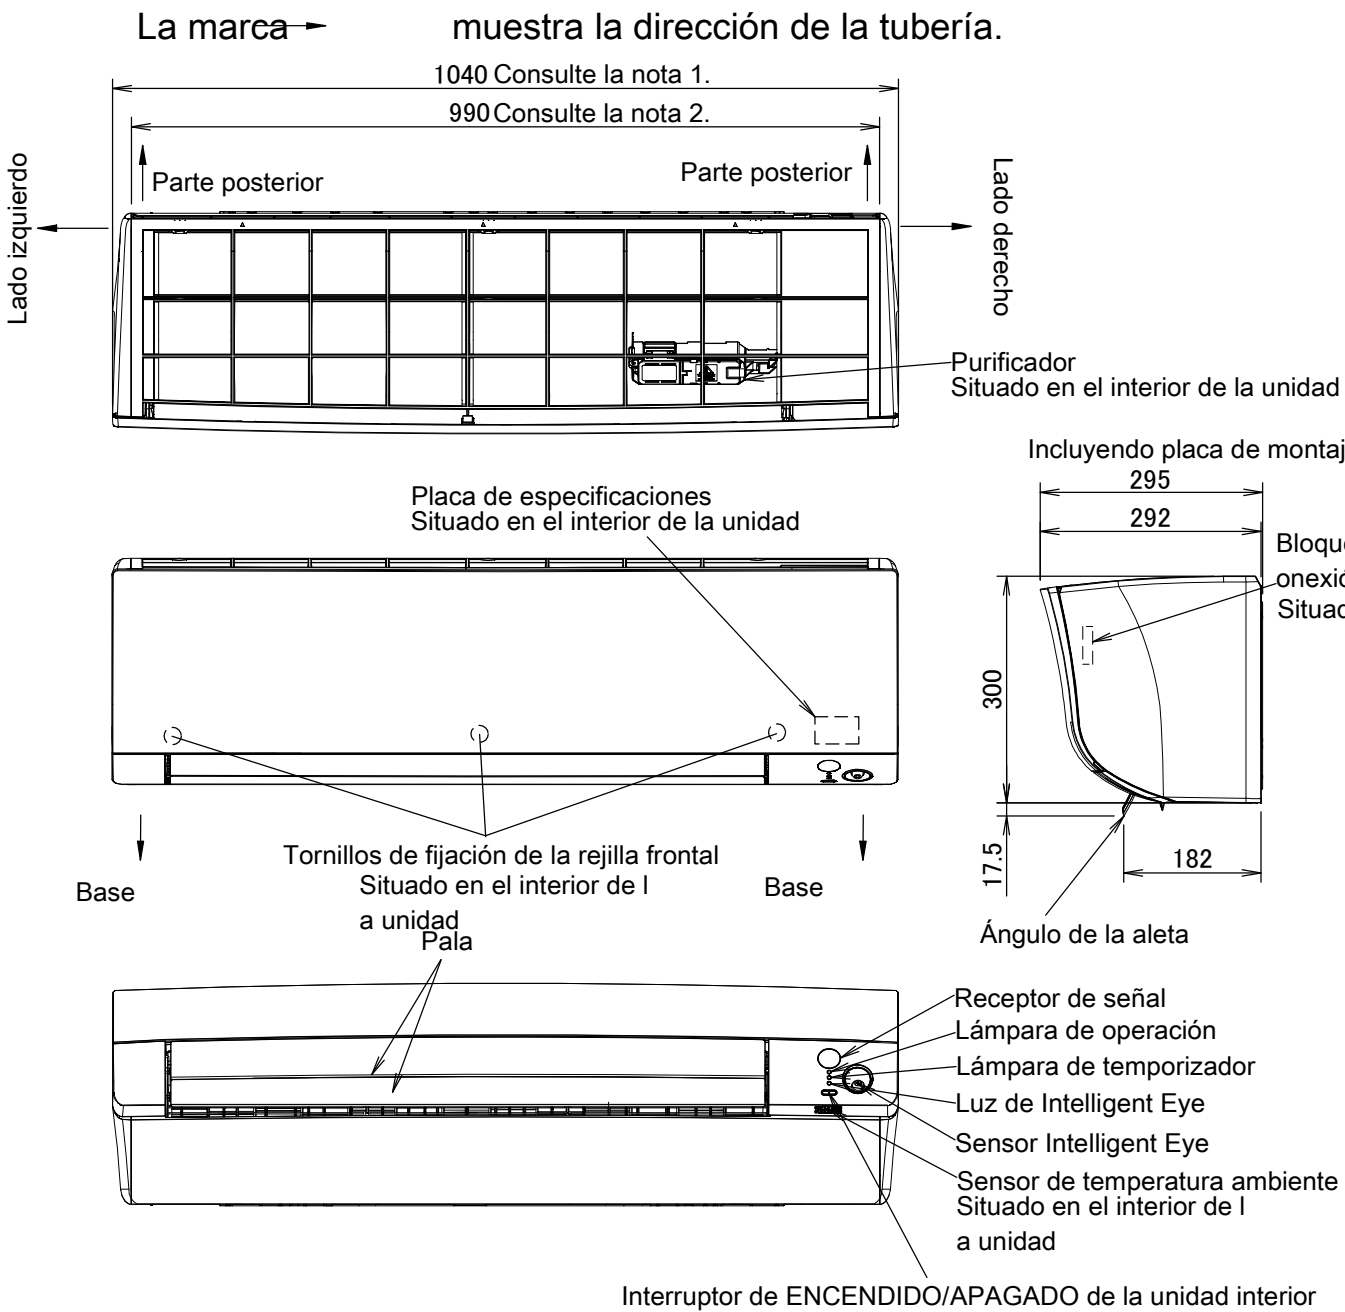
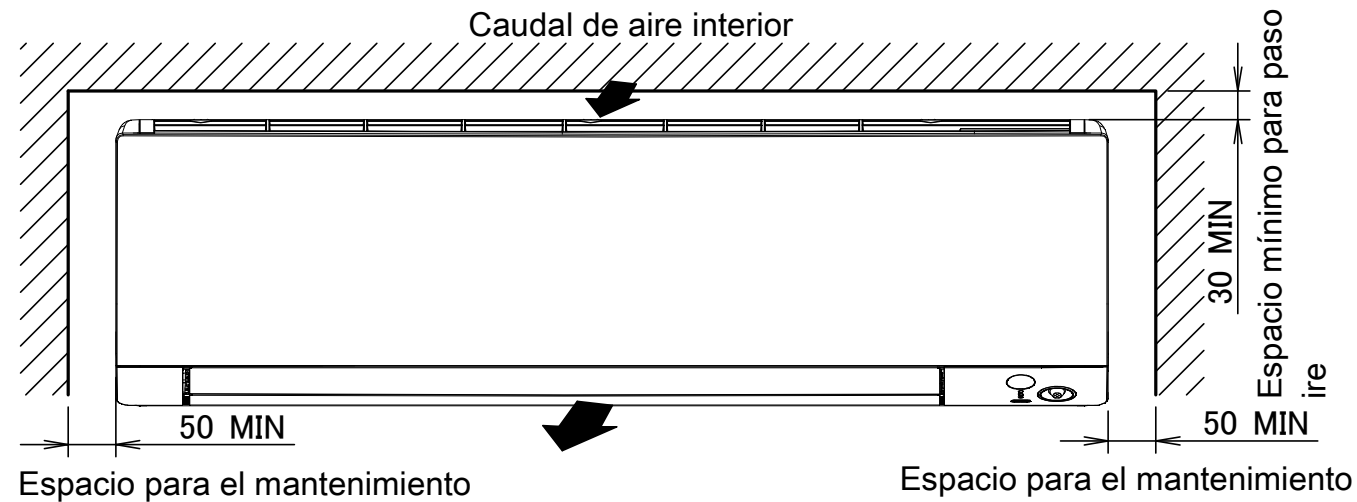




FTXM50-60N

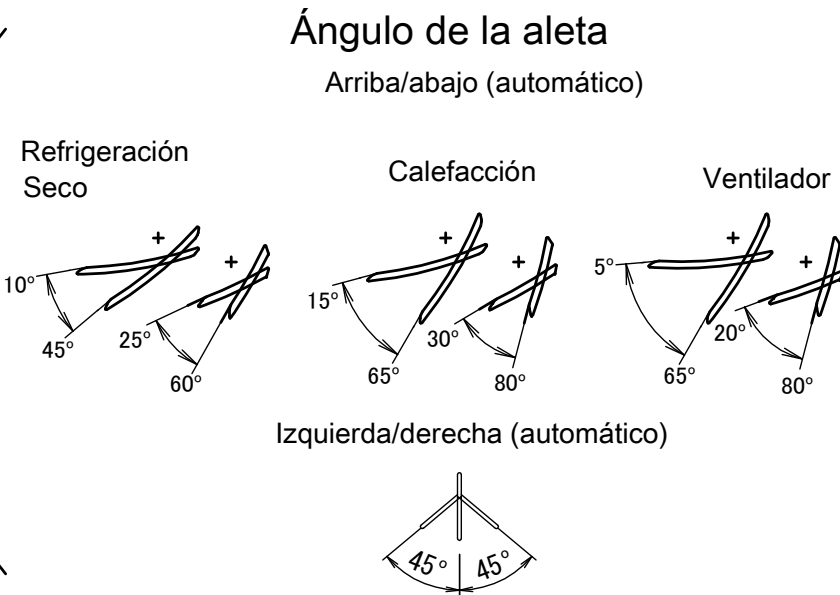

Mando a distancia inalámbrico (ARC466A33)

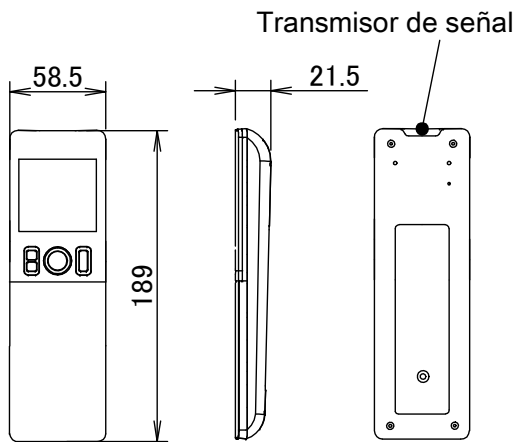

Espacio necesario para mantenimiento y ventilación

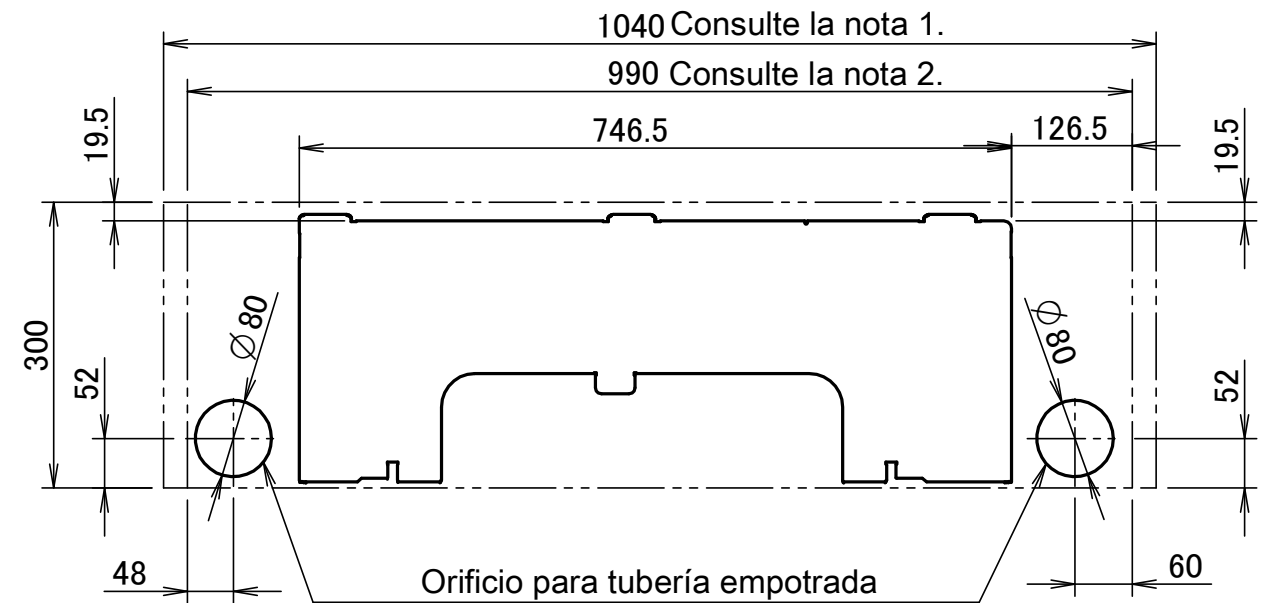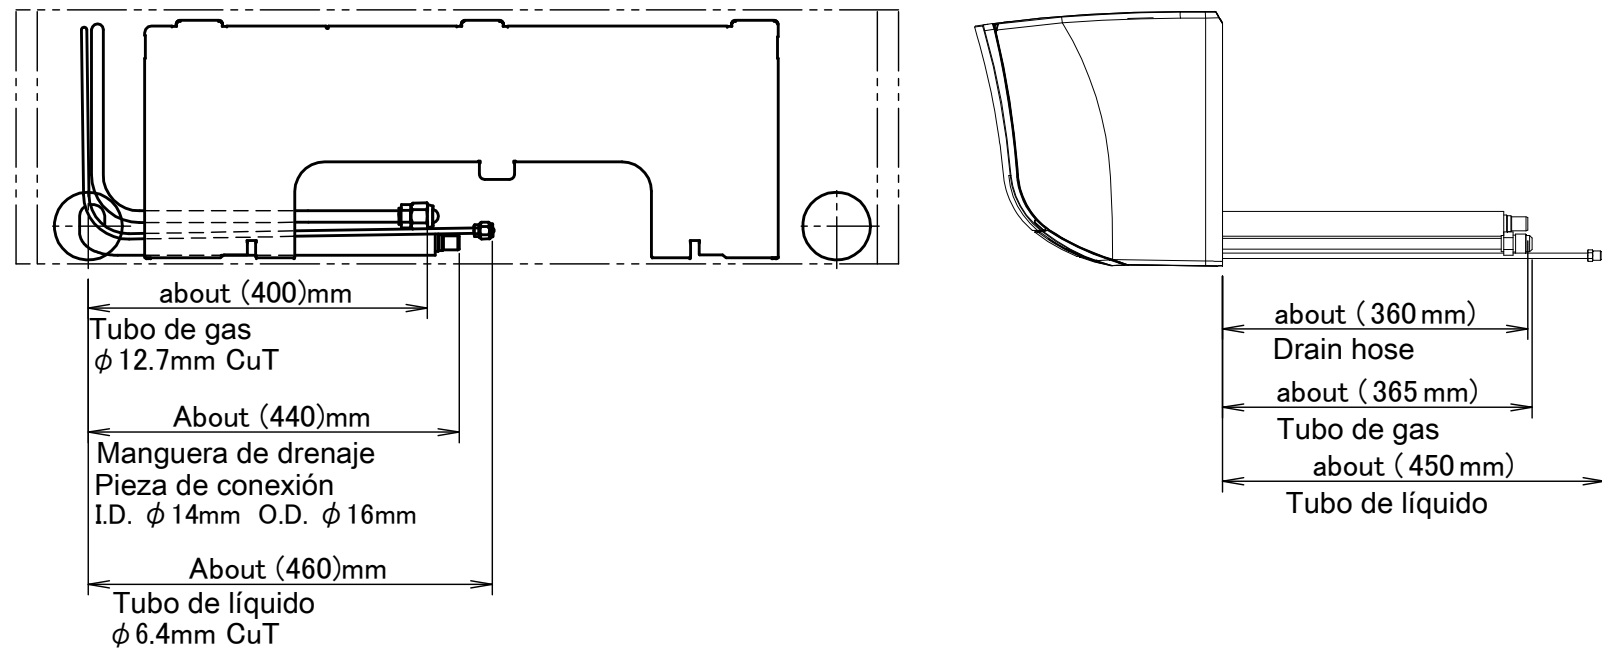

Notas

1. Anchura total de la unidad
2. Anca unificada de la unidad contra la pared

Posición estándar de los orificios en la pared

3D101370B