


# FTXM71N

La marca → muestra la dirección de la tubería.

1040 Consulte la nota 1.  
990 Consulte la nota 2.


Lado izquierdo

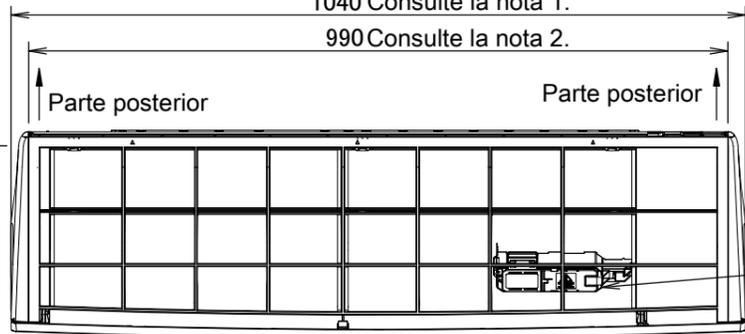

Lado derecho

Purificador  
Situado en el interior de la unidad

Placa de especificaciones  
Situado en el interior de la unidad

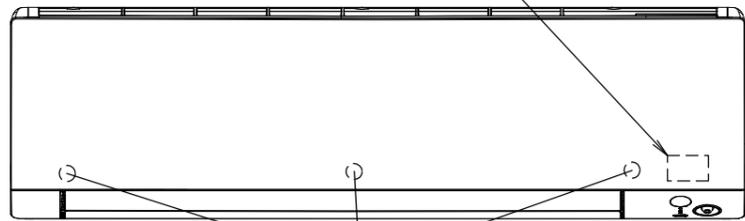


Base

Tornillos de fijación de la rejilla frontal  
Situado en el interior de la unidad

Base


Pala

Incluyendo placa de montaje

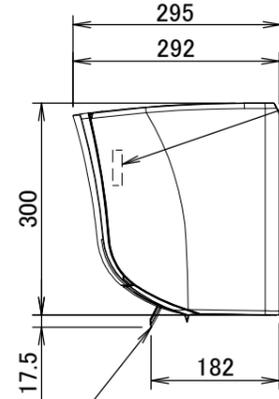


Ángulo de la aleta



Bloque de terminales con terminal de conexión a tierra  
Situado en el interior de la unidad

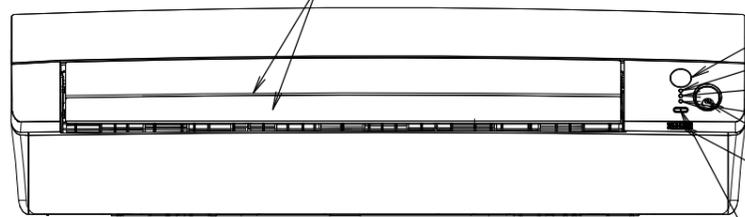

Receptor de señal  
Lámpara de operación  
Lámpara de temporizador  
Luz de Intelligent Eye  
Sensor Intelligent Eye  
Sensor de temperatura ambiente  
Situado en el interior de la unidad

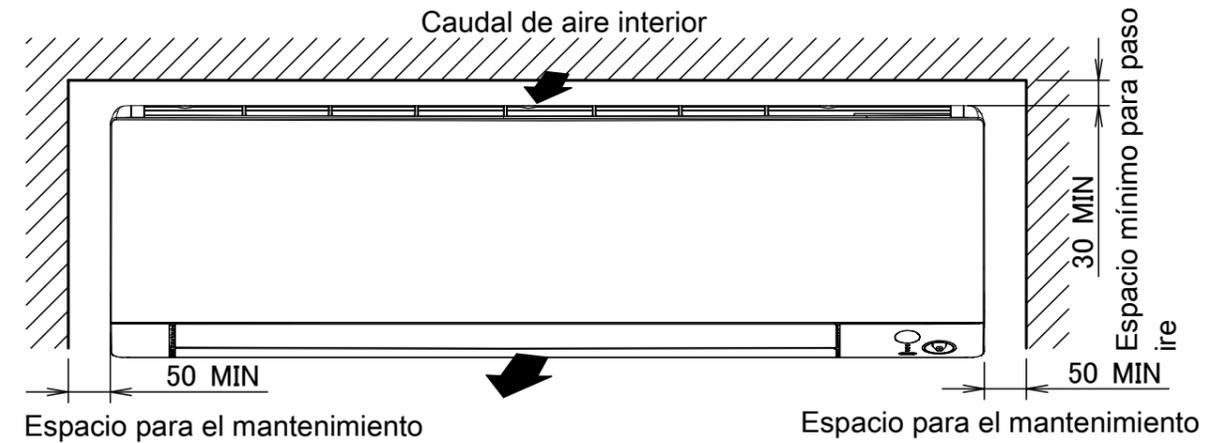


Espacio necesario para mantenimiento y ventilación

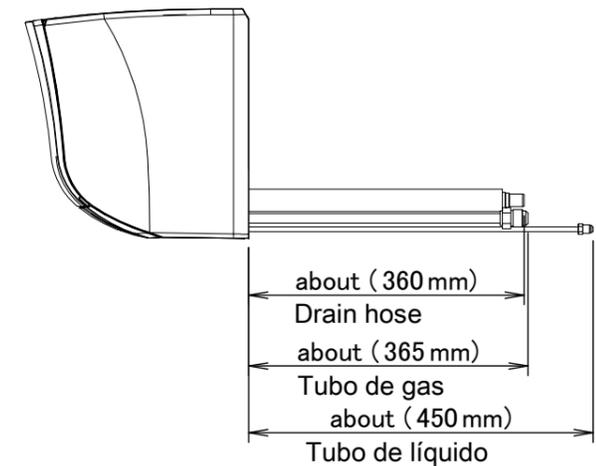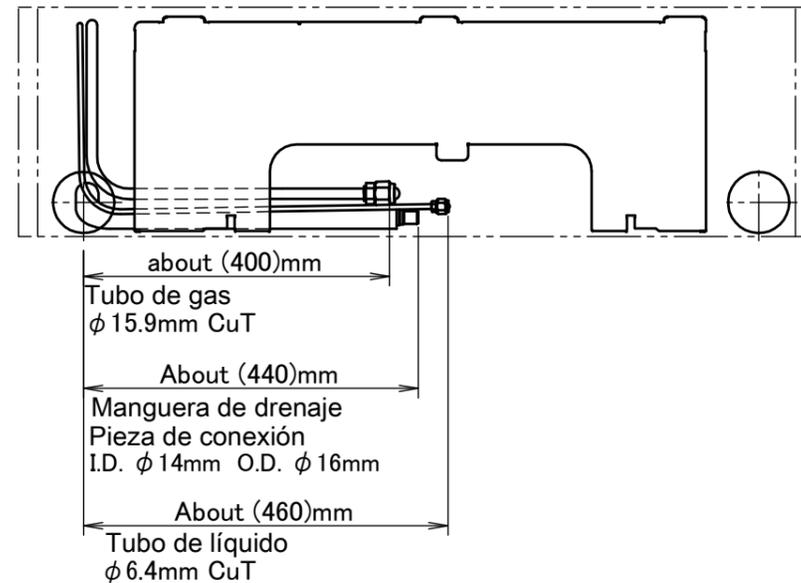

Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de la unidad interior

Mando a distancia inalámbrico  
(ARC466A33)


Transmisor de señal

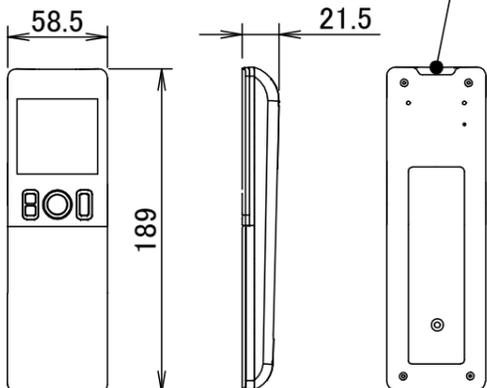


Ángulo de la aleta

Arriba/abajo (automático)


Refrigeración  
Seco





Calefacción



Ventilador



Izquierda/derecha (automático)

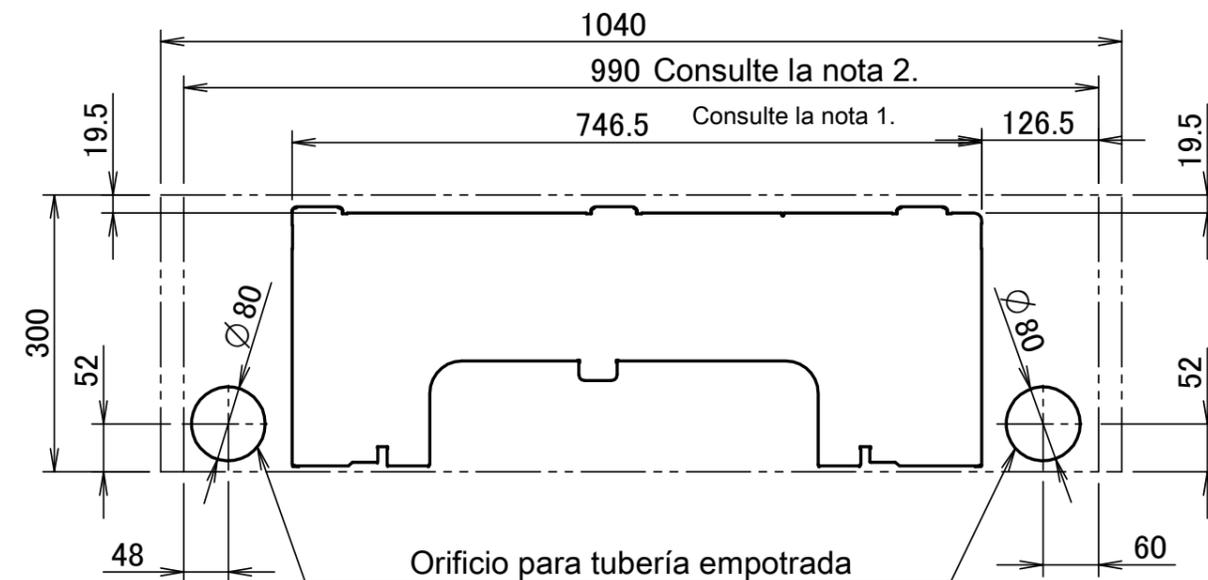

Notas

Posición estándar de los orificios en la pared

1. Anchura total de l

2. Anca unhidra de la unidad contra la pared

3D101374B