



FVXM50A9

Modo refrigeración

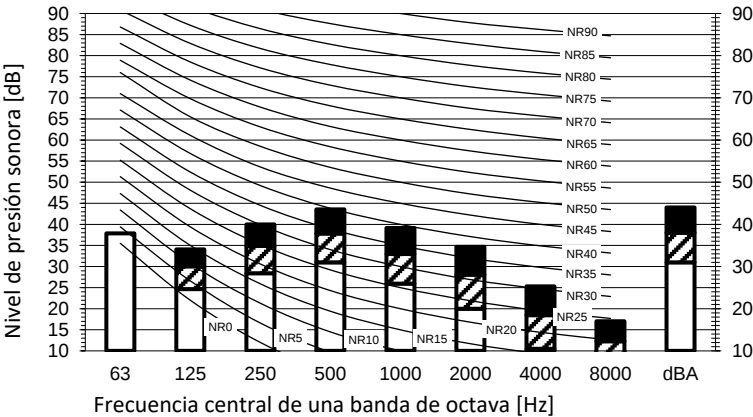

Modo calefacción

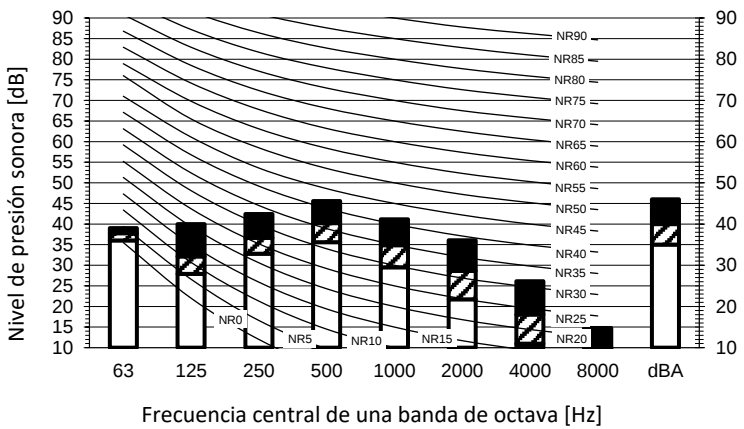

Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

- A Incrustación Velocidad del ventilador
- B Alta
- C Medio
- D Baja


Refrigeración dB totales

A	B	C	D
dBA	44,0	38,0	31,0

Calefacción dB totales

A	B	C	D
dBA	46,0	40,0	35,0

Posición del micrófono

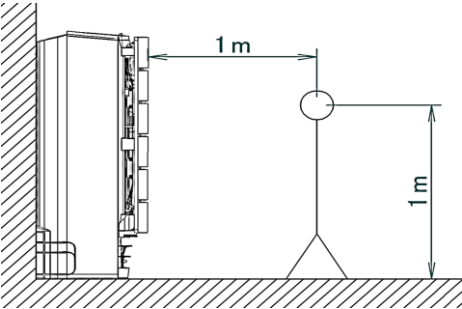

Notas

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica