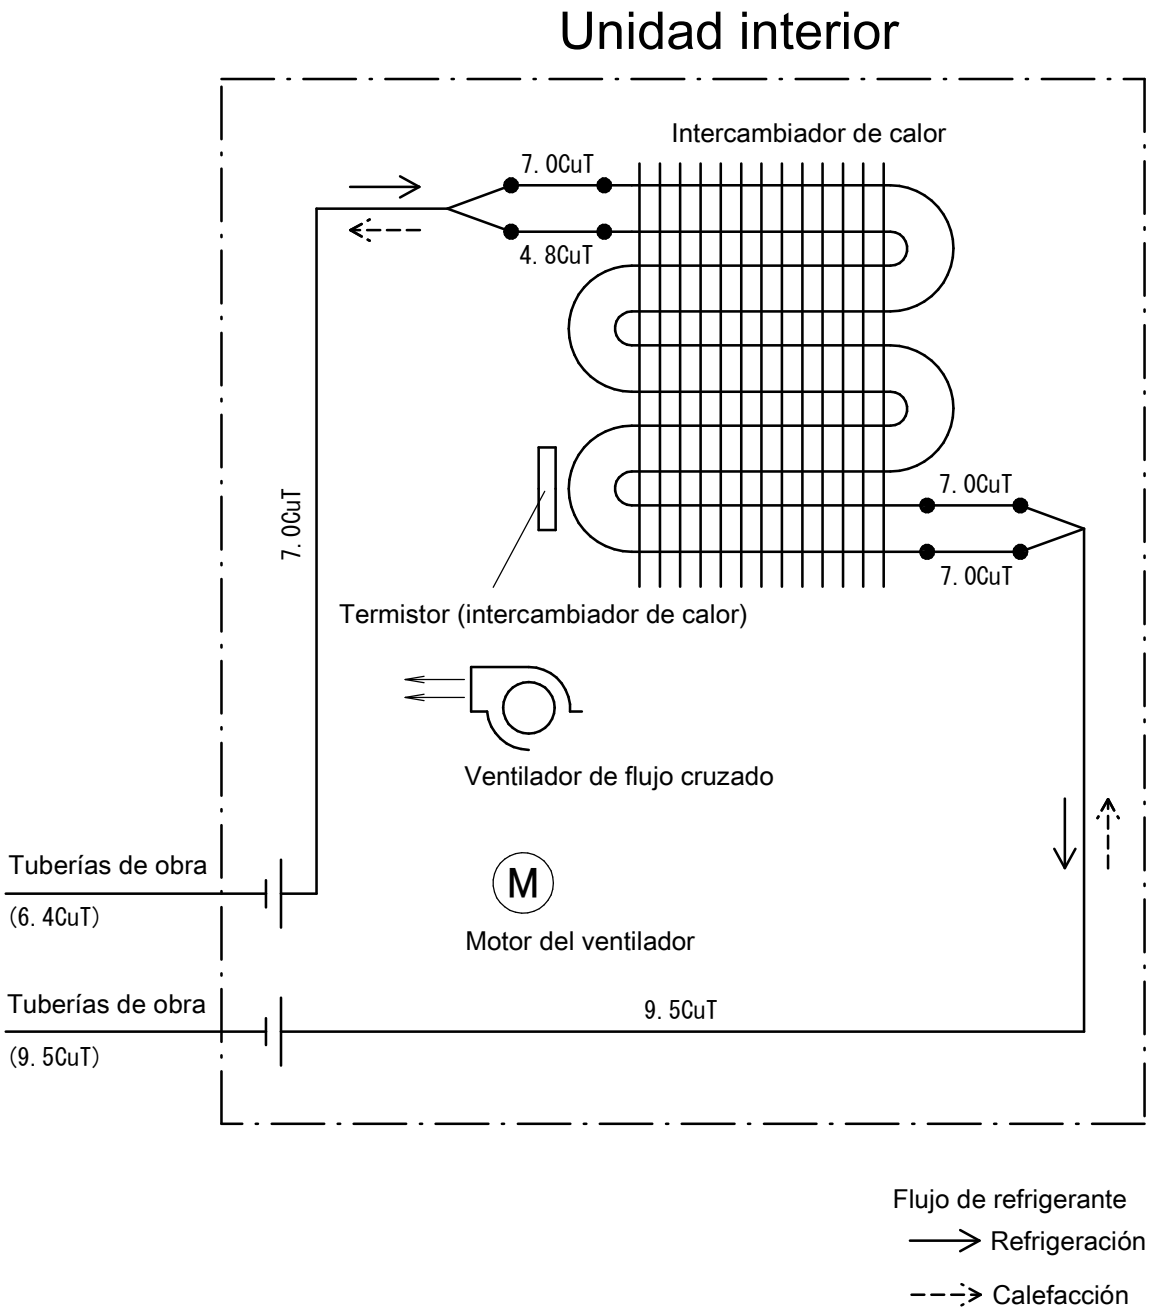
Unidad interior
Intercambiador de calor
7.0CuT
4.8CuT
7.0CuT
7.0CuT
7.0CuT
Termistor (intercambiador de calor)
Ventilador de flujo cruzado
Tuberías de obra
(6.4CuT)
M
Motor del ventilador
Tuberías de obra
(9.5CuT)
9.5CuT
Flujo de refrigerante
Refrigeración
Calefacción