
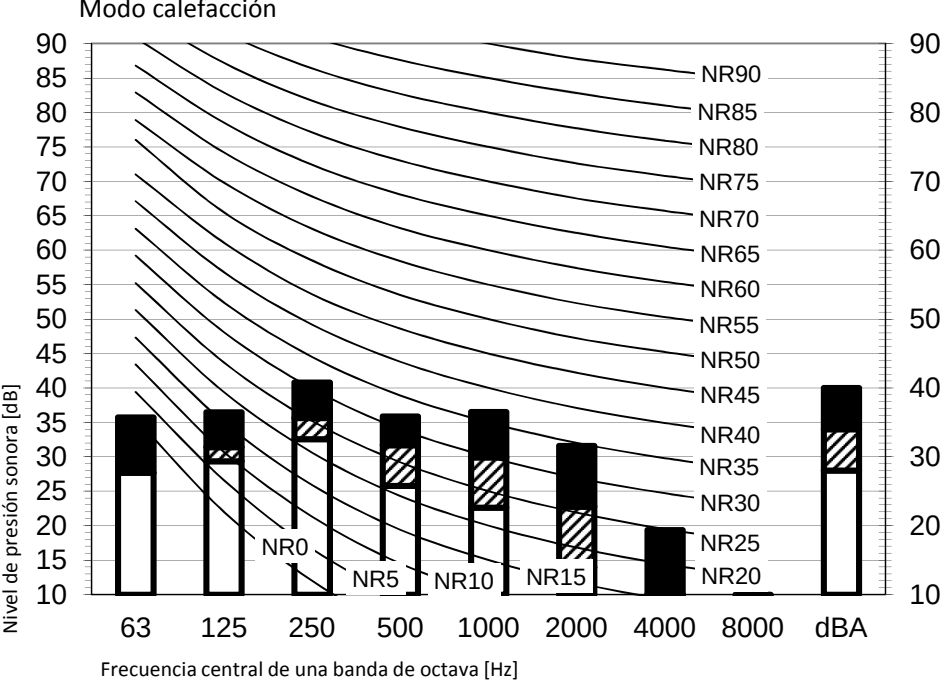


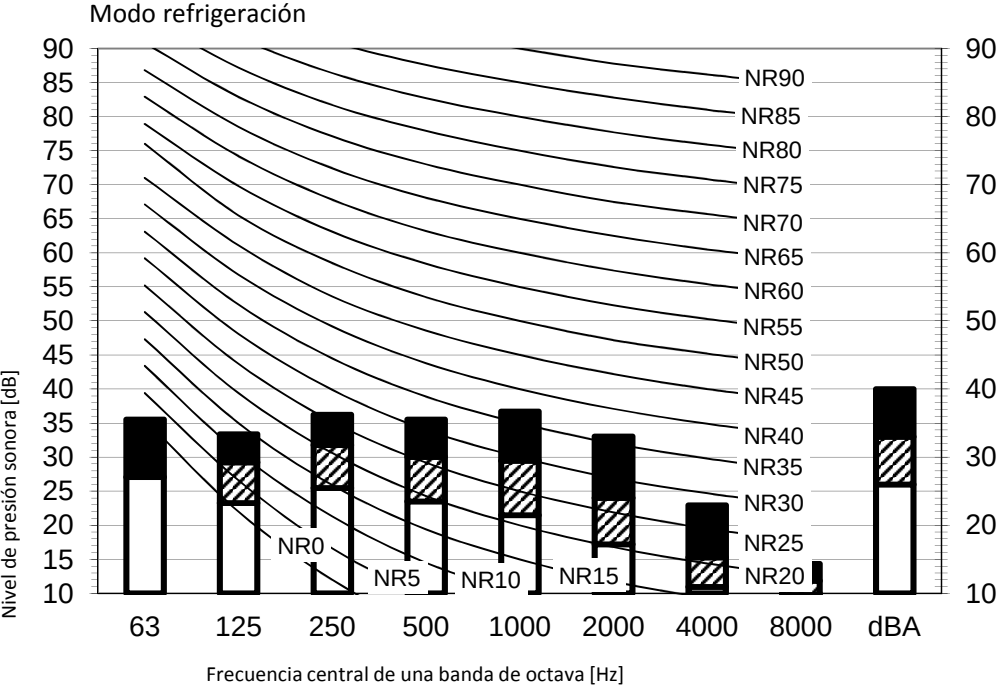

Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).


A Scale

B High-tap

C Medium-tap

D Low-tap

Location of microphone

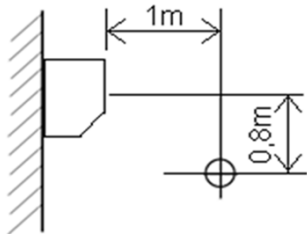

Refrigeración dB totales

A	B	C	D
dBA	40	33	26

Calefacción dB totales

A	B	C	D
dBA	40	34	28

Notas

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica
6. Editable data for this drawing are available in the GDE (E-BOM) system.