



**FTXJ50MW**  
**FTXJ50MS**

Modo refrigeración

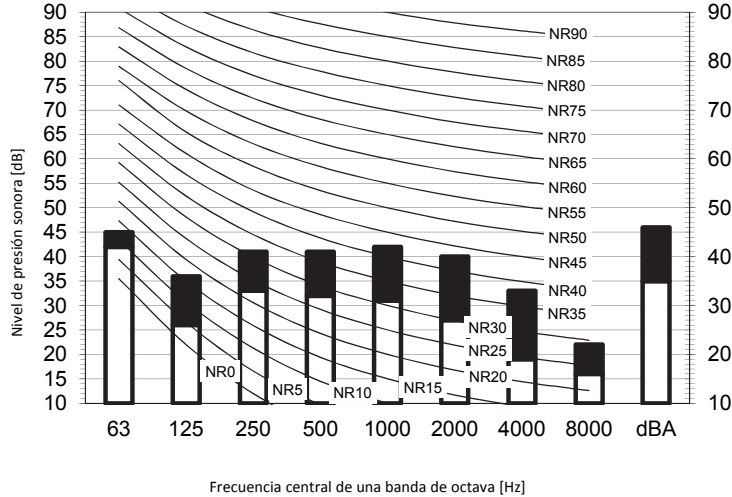

Modo calefacción

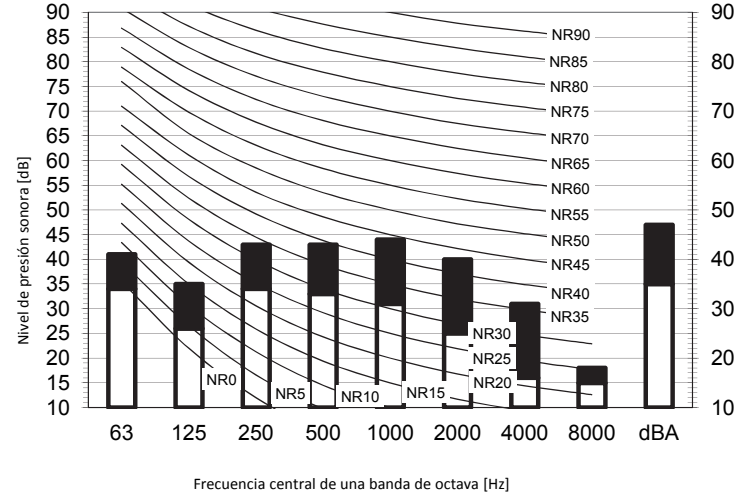


Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

- A Incrustac
- B High-tap
- C Low-tap

Posición del micrófono



Refrigeración

dB totales

|     | A  | B  | C  |
|-----|----|----|----|
| dBA | 46 | 46 | 35 |

Calefacción

dB totales

|     | A  | B  | C  |
|-----|----|----|----|
| dBA | 47 | 47 | 35 |

Notas

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica