



Modo

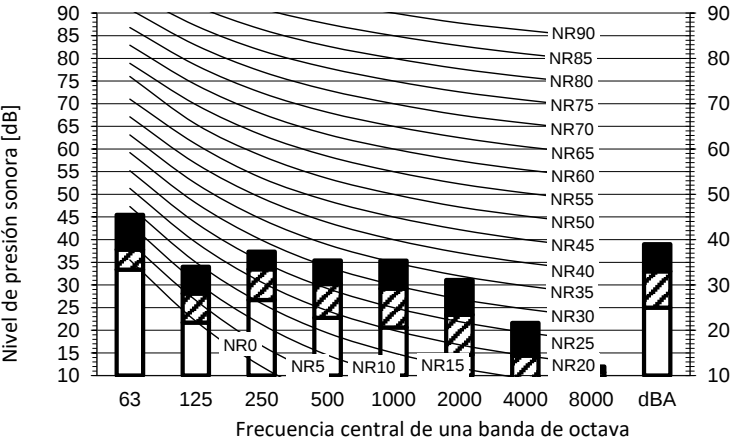

Modo calefacción

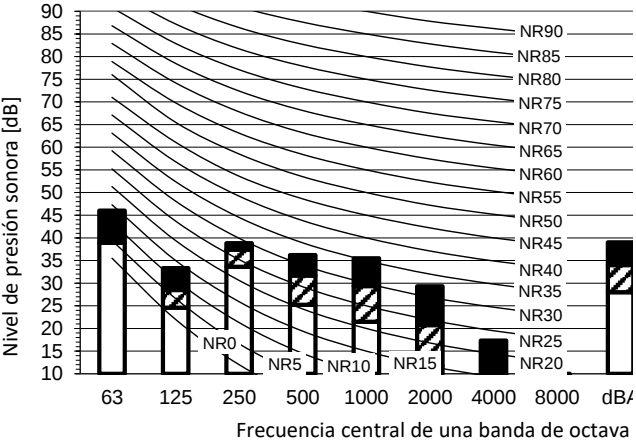


Designaci

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

- A Incrustac Velocidad del ventilador
- B Alta
- C Medio
- D Baja

Posición del micrófono




Refrigeraci		dB totales	
A	B	C	D
dBA	39	33	25

Calefacció		dB totales	
A	B	C	D
dBA	39	34	28

Notas

- 1 . Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
- 2 . El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
- 3 . El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento
- 4 . Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.



1

5 . Ubicación de medición: cámara anecoica

FTXP20M9