



**Modo refrigeración**

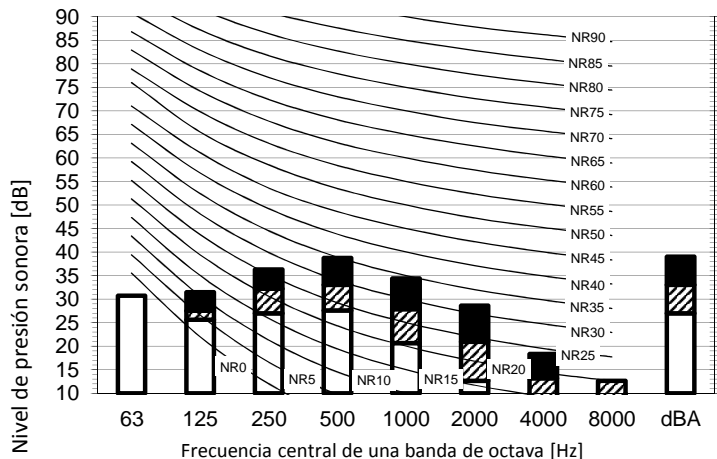

**Modo calefacción**

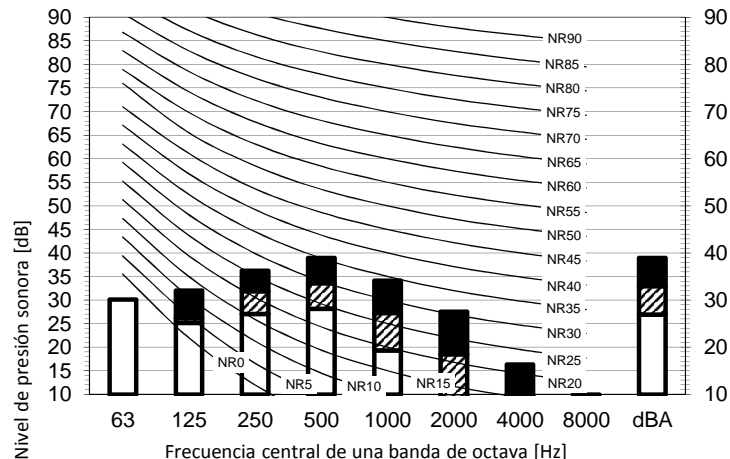

**Designación**

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC ).


A Incrus Velocidad del ventilador

- B Alta
- C Medio
- D Baja

Refrigeración		dB totales	
A	B	C	D
dBA	39	33	27

Calefacción		dB totales	
A	B	C	D
dBA	39	33	27

Posición del micrófono



**Notas**

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC 9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica