



Modo refrigeración

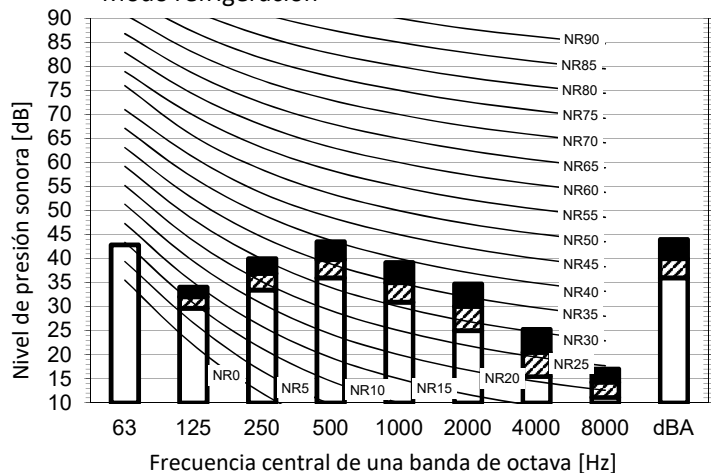

Modo calefacción

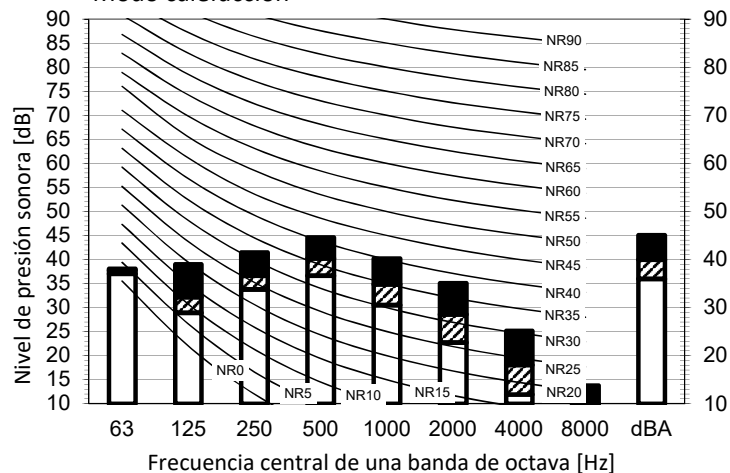

Designación


dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

- A Incrustación Velocidad del ventilador
- B Alta
 - C Medio
 - D Baja

Refrigeración		dB totales	
A	B	C	D
dBA	44	40	36

Calefacción		dB totales	
A	B	C	D
dBA	45	40	36

Posición del micrófono



Notas

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica