



Modo refrigeración

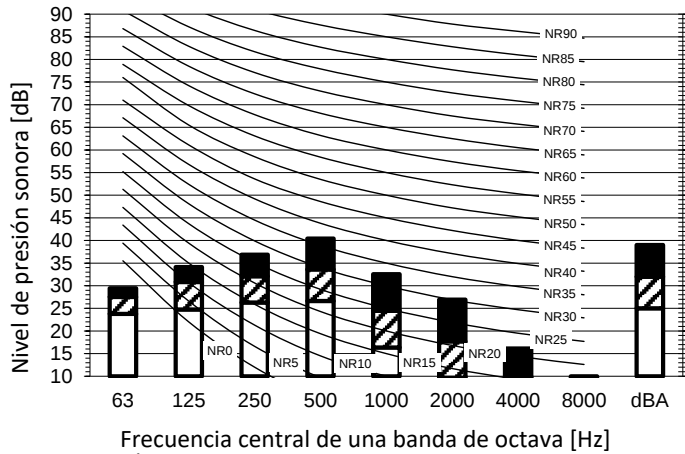

Modo calefacción

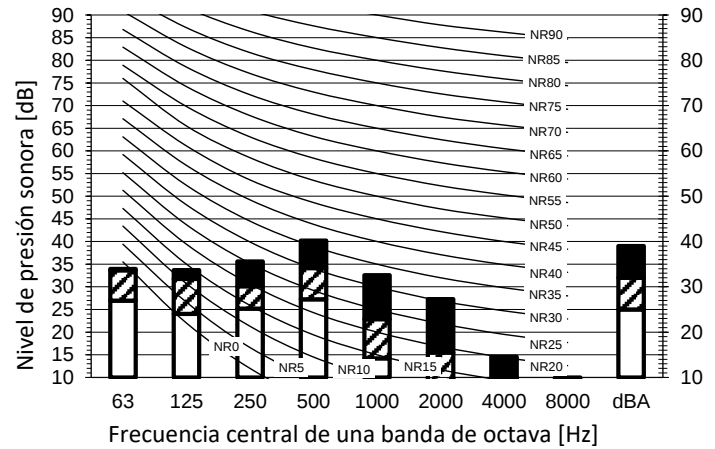

Frecuencia central de una banda de octava [Hz]

Frecuencia central de una banda de octava [Hz]


Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

A Incrustación Velocidad del ventilador

- B  Alta
- C  Medio
- D  Baja

Posición del micrófono

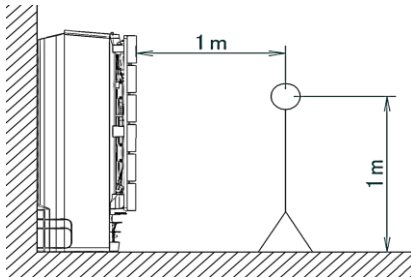

Refrigeración

dB totales

A	B	C	D
dBA	39,0	32,0	25,0

Calefacción

dB totales

A	B	C	D
dBA	39,0	32,0	25,0

Notas

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica