



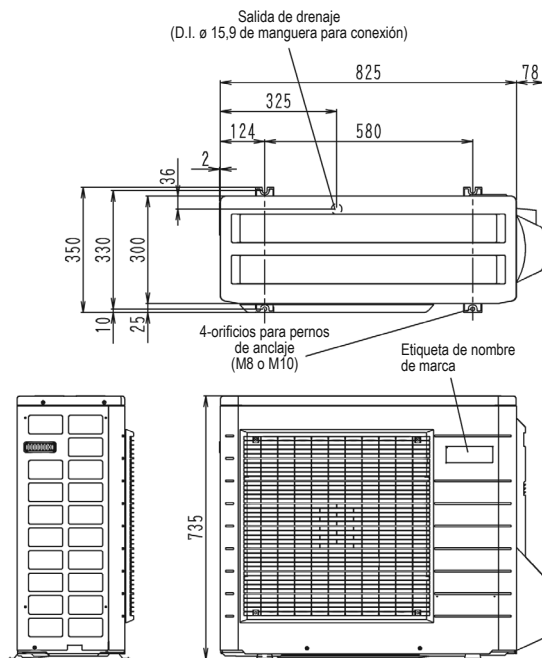

Espacio mínimo para paso de aire

Altura de la pared en el lado de salida de aire
= menos de 1200

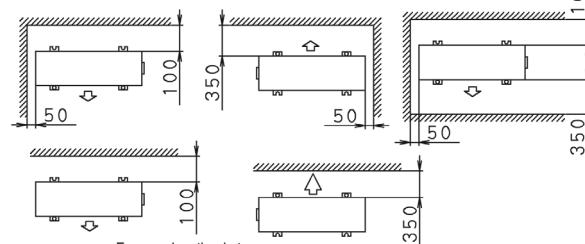

En caso de retirar la tapa de la válvula de cierre

Placa de identificación

Entrada de cableado

Regleta de terminales con terminal de conexión a tierra

Termistor de temperatura de aire exterior

