


(1) Diámetro de la conexión de la tubería de refrigerante líquido: ϕ6.4 gas: ϕ15.9

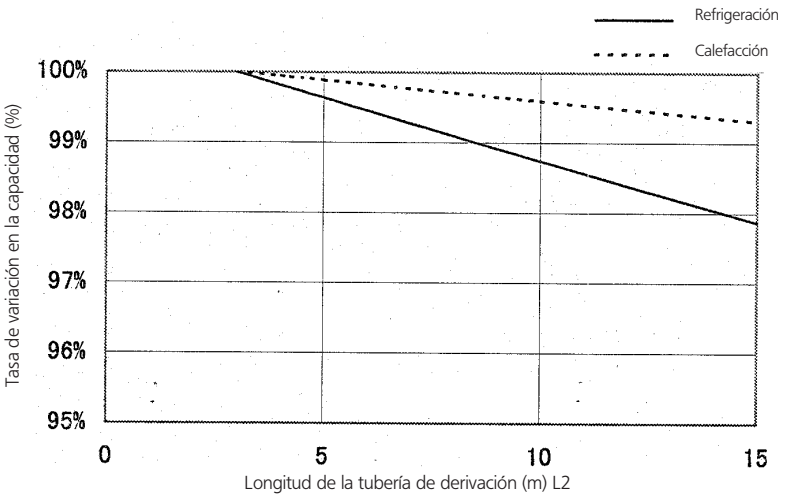

(2) Diámetro de la conexión de la tubería de refrigerante líquido: ϕ6.4 gas: ϕ15.9

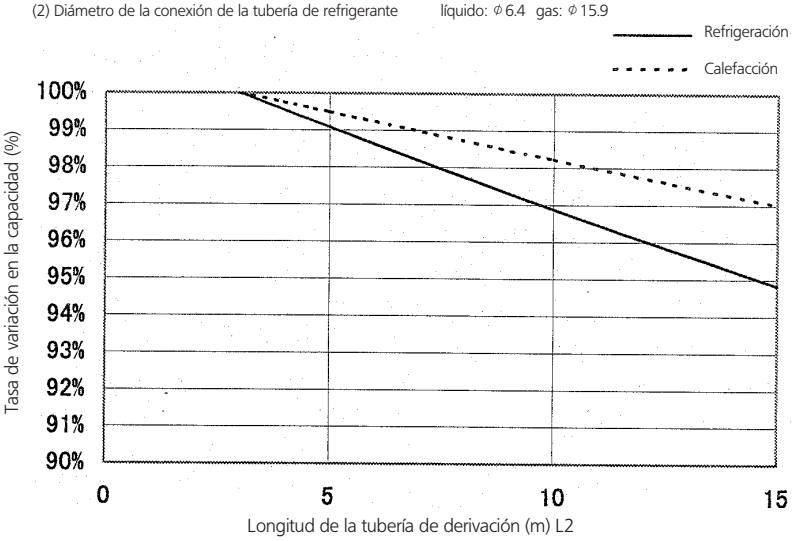

(3) Diámetro de la conexión de la tubería de refrigerante líquido: ϕ6.4 gas: ϕ15.9

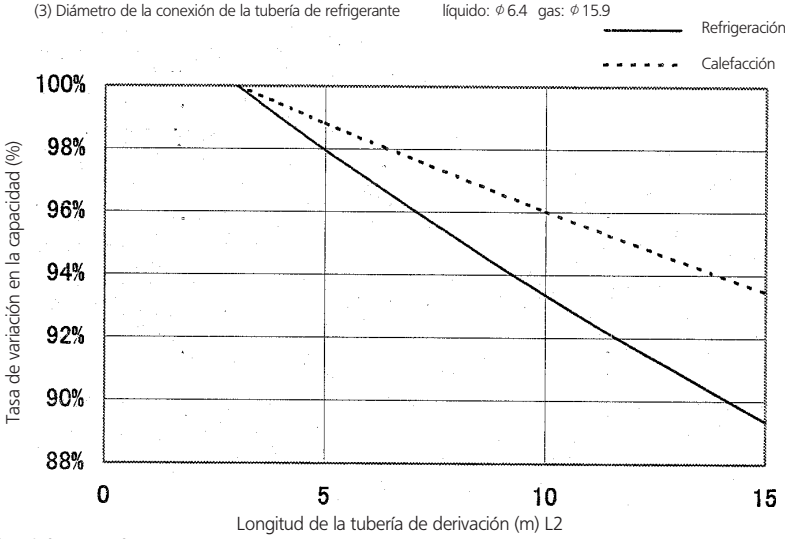

Método para calcular la capacidad de calefacción/refrigeración:
Capacidad total de las tablas de capacidad x (tasa de variación en la capacidad debida a la longitud de la tubería principal x la tasa de variación en la capacidad debida a la longitud de la tubería de derivación).