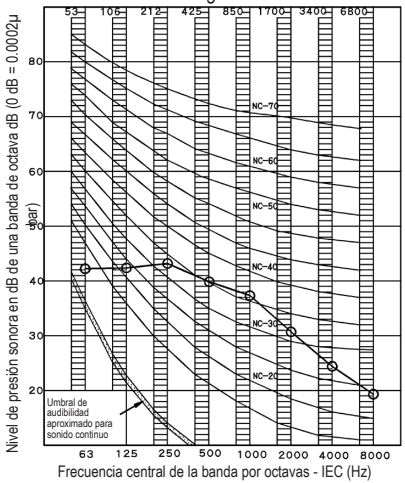
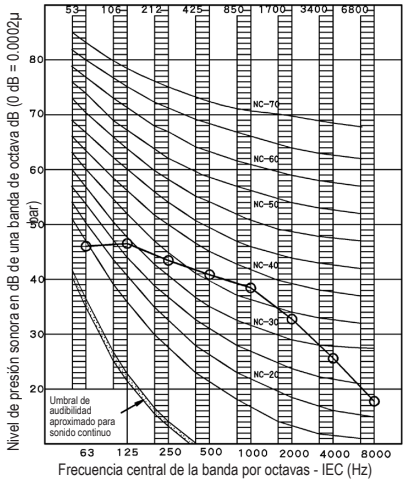
**RXG25J**

Refrigeración





Calefacción




**NOTAS**

| Escala | 50Hz 220~240V (A) |
|---|---|
| A | 46 |

1 Total (dB):
(B,G,N ya se ha rectificado)
2 Entorno de medición: medición en cámara anecoica.
3 El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
4 Ubicación del micrófono.
JISC9612
El método de medición del ruido de funcionamiento está de acuerdo con JISC9612




**NOTAS**

| Escala | 50Hz 220~240V (A) |
|---|---|
| A | 47 |

1 Total (dB):
(B,G,N ya se ha rectificado)
2 Entorno de medición: medición en cámara anecoica.
3 El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
4 Ubicación del micrófono.
JISC9612
El método de medición del ruido de funcionamiento está de acuerdo con JISC9612

