


RXS20-35K

Cableado a montar
en obra

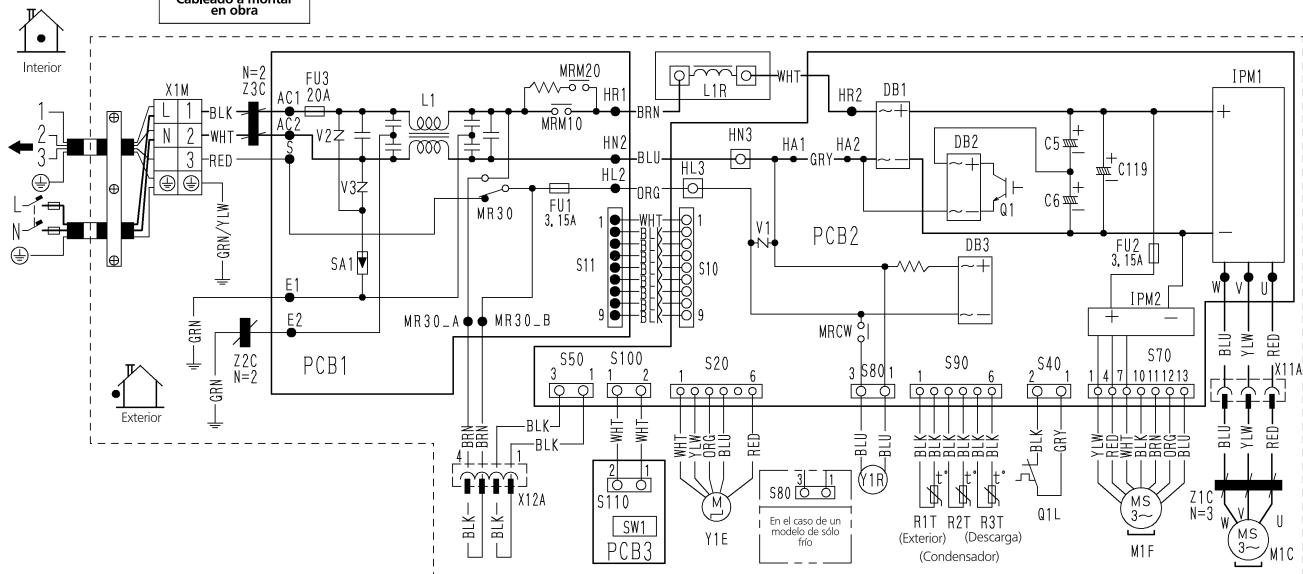

Notas)

1. Tamaño: Longitud 105 X Anchura 185.
2. Consulte las especificaciones de compra de AS(Y)303002, a menos que se indique lo contrario.
3. Este dibujo se realizó con sistema CAD.
4. Consulte los requisitos de alimentación eléctrica en la placa de identificación.

C5,C6,C119 : Condensador
 DB1,DB2,DB3 : Puente diodo
 FU1,FU2,FU3 : Fusible
 IPM1,IPM2 : Módulo de corriente inteligente
 L : Con corriente
 L1 : Batería
 L1R : Reactor
 M1C : Motor del compresor
 M1F : Motor del ventilador
 MRCW,MR30 : Relé magnético
 MRM10,MRM20 : Relé magnético

N : Neutro
 Q1L : Protección contra sobrecarga
 PCB1,PCB2,PCB3 : Tarjeta de circuitos impresos
 S10,S11,S20,S40 : Conector
 S50,S70,S80,S90 : Tarjeta de circuitos impresos
 S100,S110,HL3 : Conector
 HN3,X11A,X12A : Conector
 R1T,R2T,R3T : Tarjeta de circuitos impresos

SA1 : Disipador de sobretensión
 SW1 : Interruptor de funcionamiento forzado
 V1,V2,V3 : Varistor
 X1M : Regleta de terminales
 Y1E : Batería de la válvula de expansión electrónica
 Y1R : Batería de la válvula solenoide de inversión
 Z1C,Z2C,Z3C : Núcleo de ferrita
 Z1C,Z2C,Z3C : Toma de tierra de protección

3D065704E