



RXS20-42K

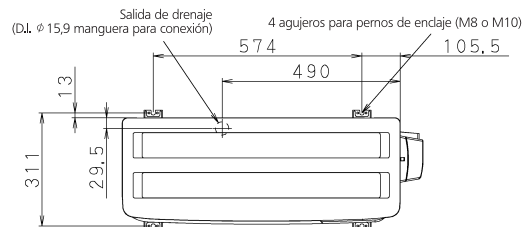


Espacio mínimo para el paso del aire

Altura de pared en el lado de la descarga de aire =
menos que 1200

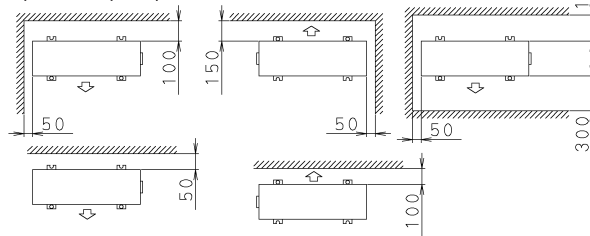

Empuñadura

Etiqueta con el nombre de la marca

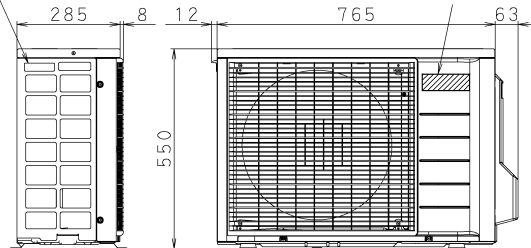


Etiqueta del fabricante

Entrada de cableado


Interface de servicio

Cuando retire la cubierta
de la válvula de parada



Válvula de parada del gas
(ϕ 9,5CuT)

Termistor del aire exterior

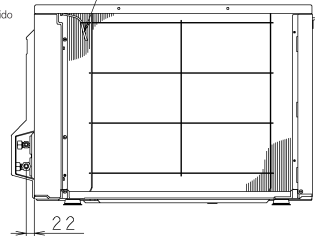

3D055546G