


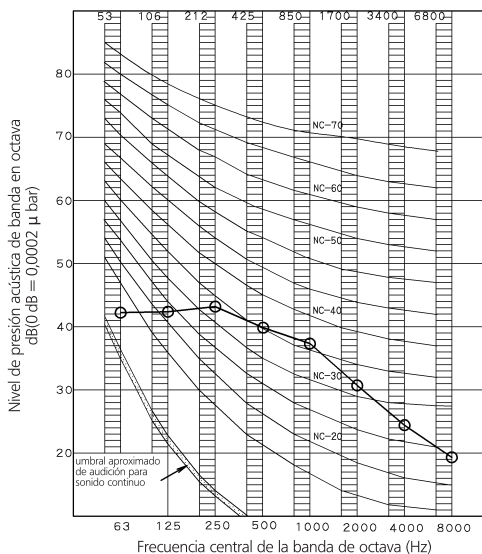



NOTAS

1 Total (dB)

Escala	50Hz 220-240V (H)
A	46

(B.G.N ya rectificado)

- 2 Localización de medición: Se mide en un cámara anecoica
- 3 El sonido durante el funcionamiento varía dependiendo de las condiciones de funcionamiento y ambientales.
- 4 Condiciones de funcionamiento:
Alimentación eléctrica 220-240V 50Hz
O—O Refrigeración
- 5 Situación del micrófono
JISC9612
El método de medición del nivel sonoro de funcionamiento cumple con la norma JISC9612

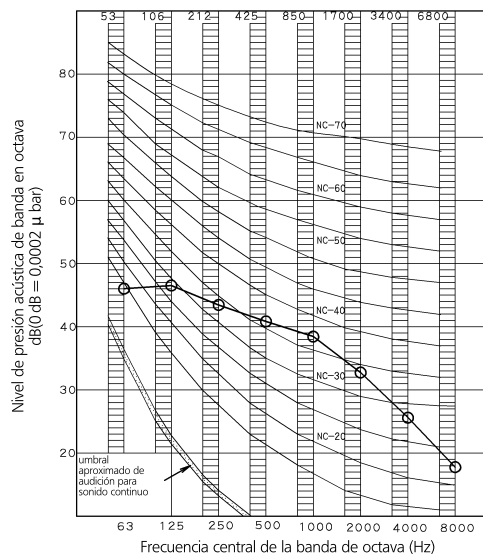

NOTAS

1 Total (dB)

Escala	50Hz 220-240V (H)
A	47

(B.G.N ya rectificado)

- 2 Localización de medición: Se mide en un cámara anecoica
- 3 El sonido durante el funcionamiento varía dependiendo de las condiciones de funcionamiento y ambientales.
- 4 Condiciones de funcionamiento:
Alimentación eléctrica 220-240V 50Hz
O—O Calefacción
- 5 Situación del micrófono
JISC9612
El método de medición del nivel sonoro de funcionamiento cumple con la norma JISC9612

