



Interior



Cableado a montar en obra

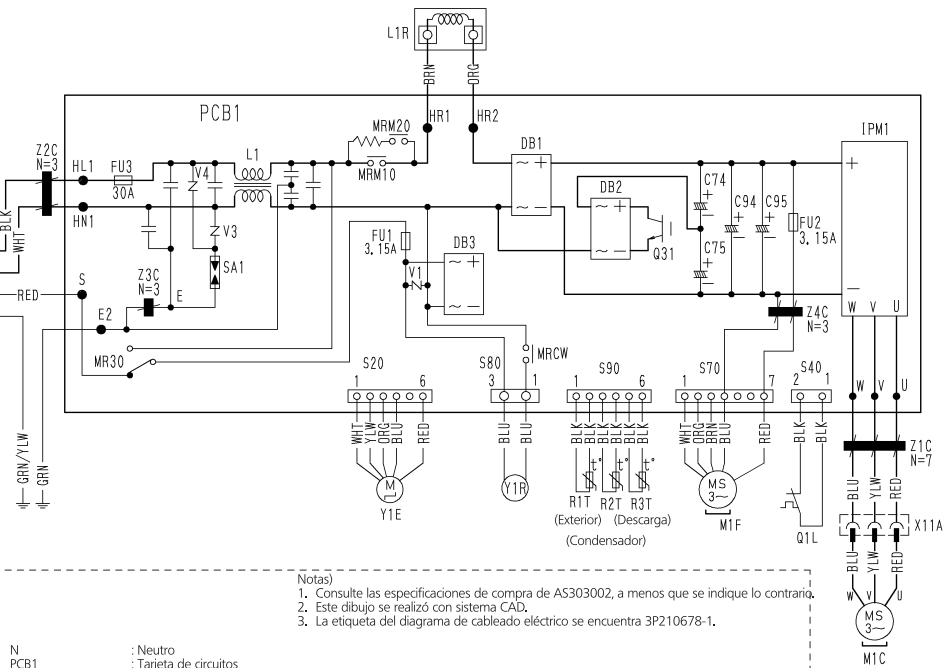

Notas)

1. Consulte las especificaciones de compra de AS303002, a menos que se indique lo contrario.
2. Este dibujo se realizó con sistema CAD.
3. La etiqueta del diagrama de cableado eléctrico se encuentra 3P210678-1.

C74,C75,C94,C95	: Condensador
DB1,DB2,DB3	: Puente diodo
FU1,FU2,FU3	: Fusible
IPM1	: Módulo de corriente inteligente
L	: Con corriente
L1	: Batería
L1R	: Reactor
M1C	: Motor del compresor
M1F	: Motor del ventilador
MRCW,MRM10, MRM20,MR30	: Relé magnético

N	: Neutro
PCB1	: Tarjeta de circuitos impresos
Q1L	: Protección contra sobrecarga
R1T-R3T	: Termistor
SA1	: Disipador de sobretensión
Q31	: IGBT
V1,V3,V4	: Varistor

X1M	: Regleta de terminales
Y1E	: Batería de la válvula de expansión electrónica
Y1R	: Batería de la válvula solenoide de inversión
Z1C,Z2C,Z3C,Z4C	: Núcleo de ferrita
	: Toma de tierra de protección
S20,S40,S70	
S80,S90,X11A	: Conector

BLK : Negro
BLU : Azul
BRN : Marrón
GRN : Verde
ORG : Naranja
RED : Rojo
WHT : Blanco
YLW : Amarillo

3D059601B