


Refrigeración

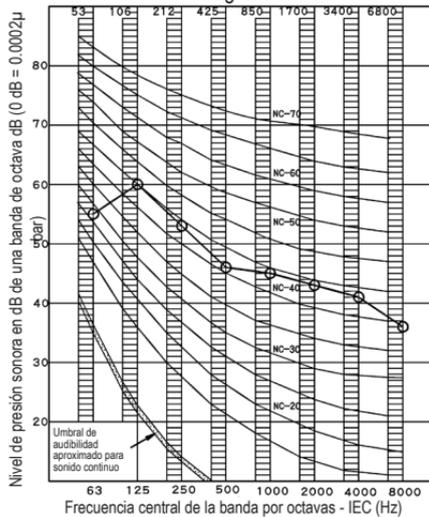


NOTAS

| Escala | 50Hz 220-240V |
|--------|------------------|
| A | 49 |

- Total (dB):
(B, G, N ya se ha rectificado)
- Entorno de medición: medición en cámara anecoica
- El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Ubicación del micrófono.
JIS C 9612
Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JIS C 9612

Calefacción

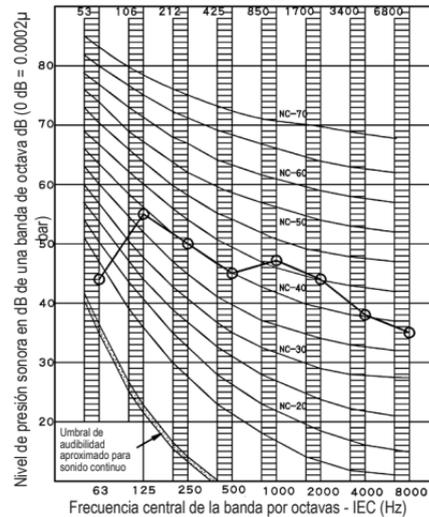

NOTAS

| Escala | 50Hz 220-240V |
|--------|------------------|
| A | 49 |

- Total (dB):
(B, G, N ya se ha rectificado)
- El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.