


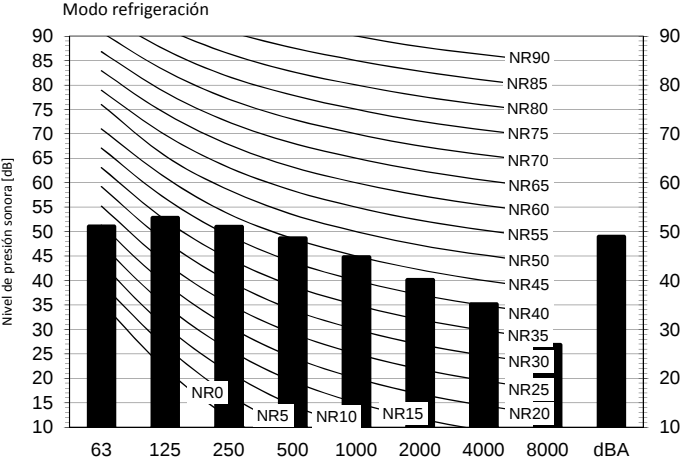


Designación

Frecuencia central de una banda de octava [Hz]

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

- A Incrustación
- B  High-tap
-  Low-tap
- Posición del micrófono




Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.

Ubicación de medición: cámara anecoica

Refrigeración		dB totales	
A	B		
dBA	49		

El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.

Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS

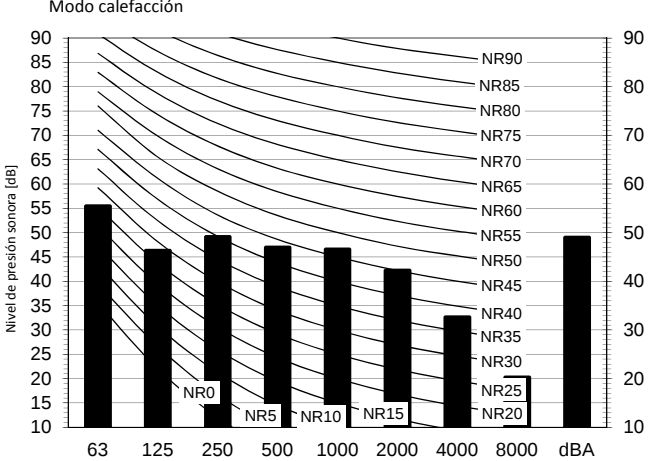

Frecuencia central de una banda de octava [Hz]

Calefacción		dB totales	
A	B		
dBA	49		

El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.

Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS

Notas

1 El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.