

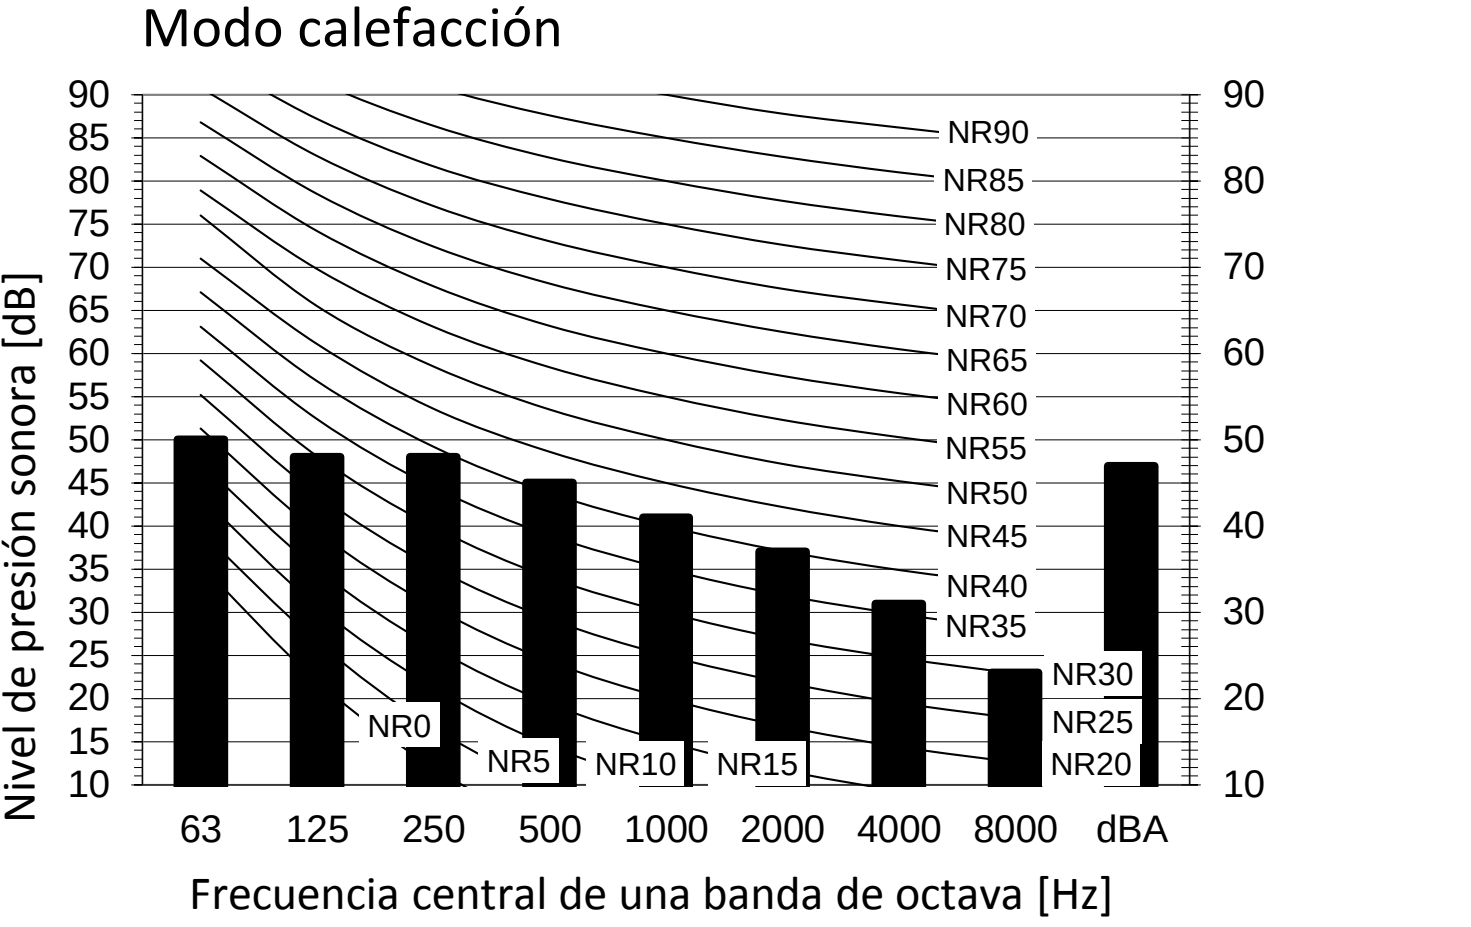


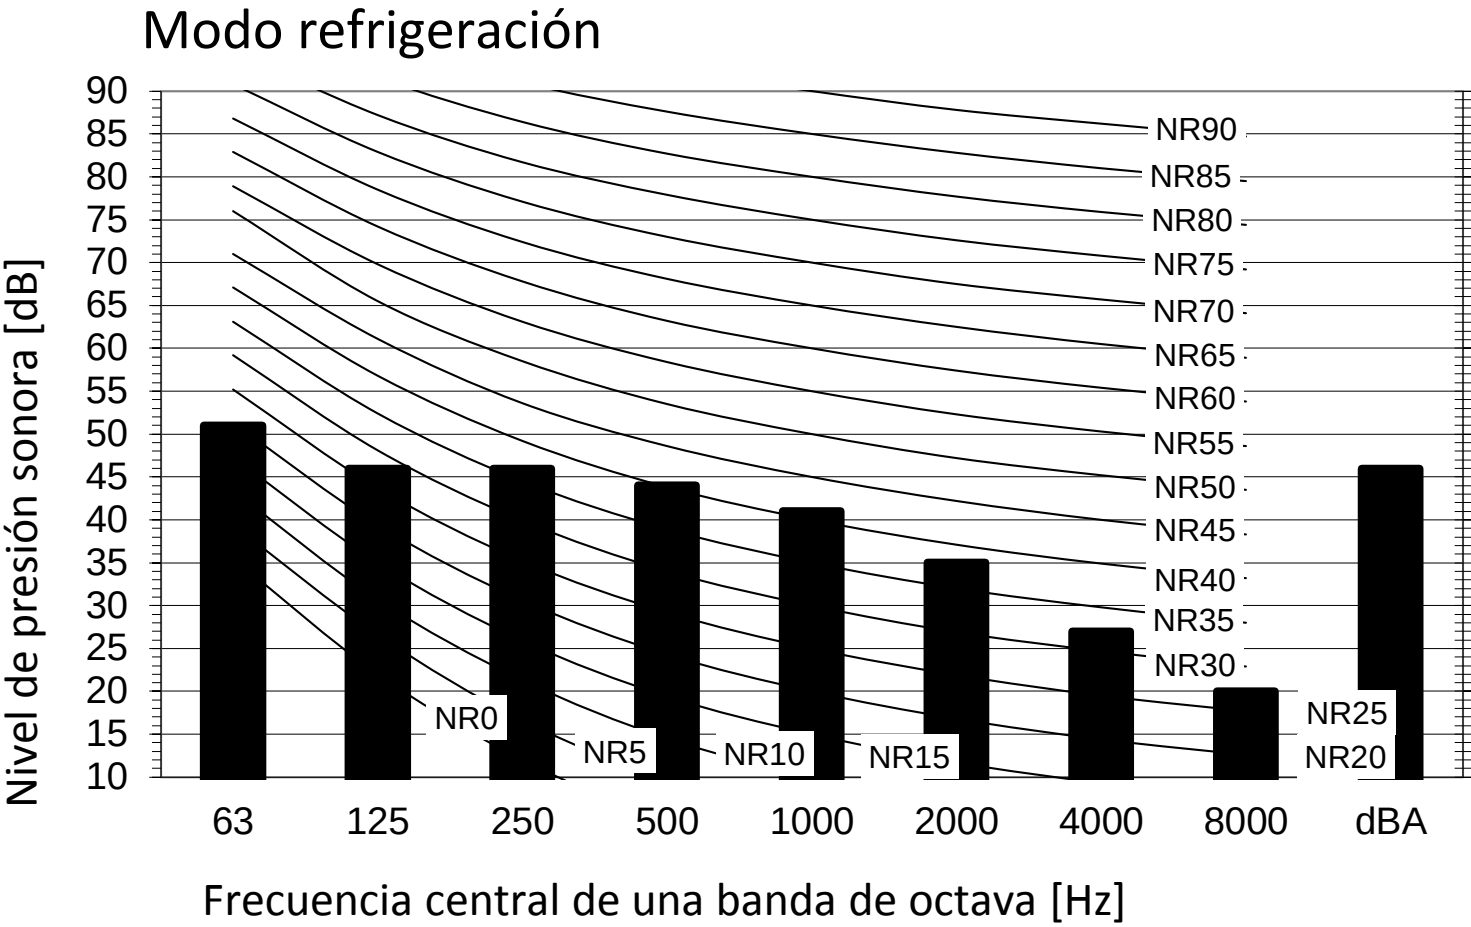

Designación
dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

A Incrustación
B Alta Velocidad del ventilador

Posición del micrófono

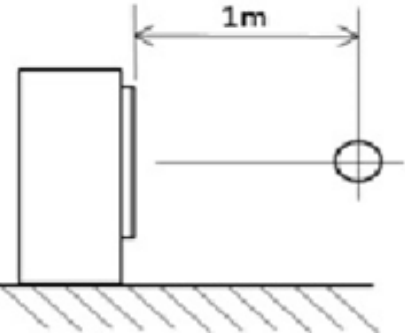

Refrigeración	dB totales
A	B
dBA	46

Calefacción	dB totales
A	B
dBA	47

- Notas
- 1 . Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
 - 2 . El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
 - 3 . El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
 - 4 . Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
 - 5 . Ubicación de medición: cámara anecoica