



RXJ20-35A

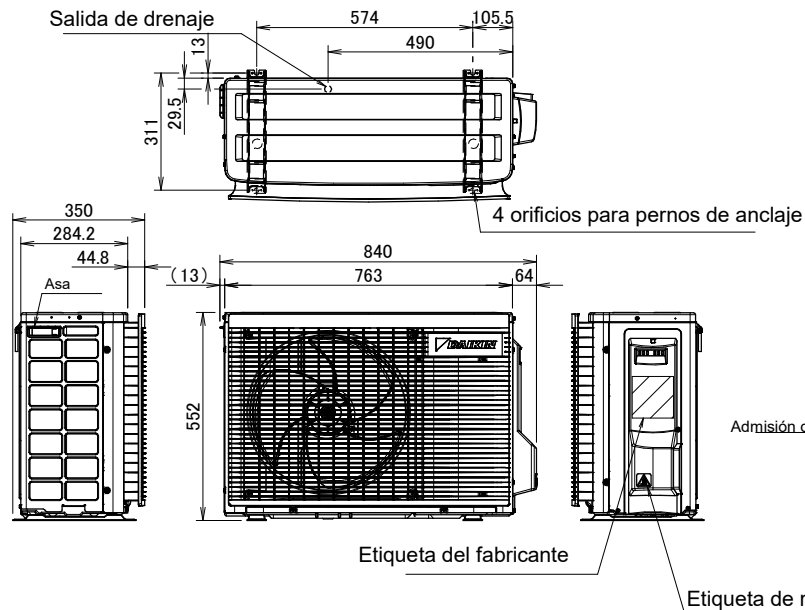


En caso de retirar la cubierta de la válvula de cierre.

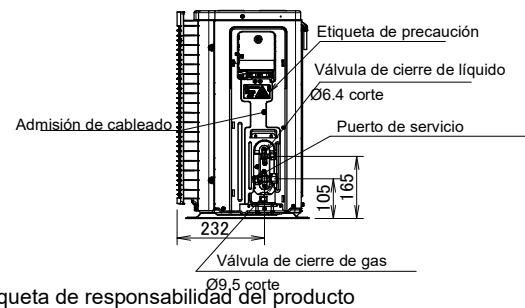

Espacio mínimo para paso de aire

Altura de la pared en lado de salida de aire < 1200 mm

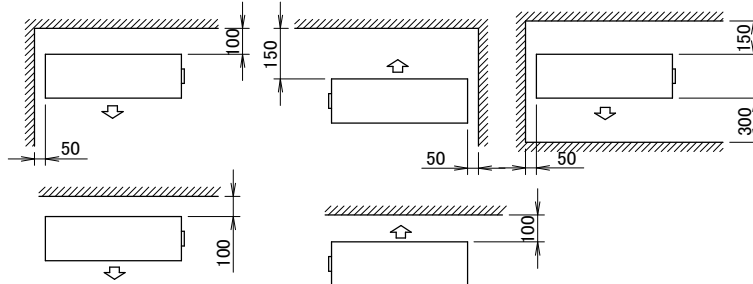

Termistor de temperatura de aire exterior

