



Modo refrigeración

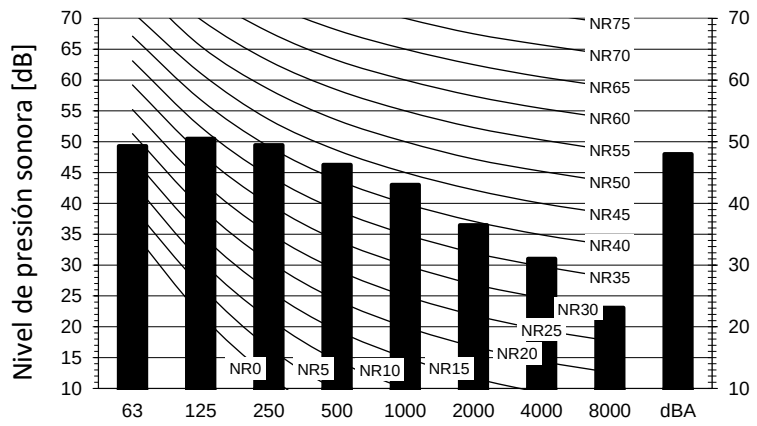

Modo calefacción

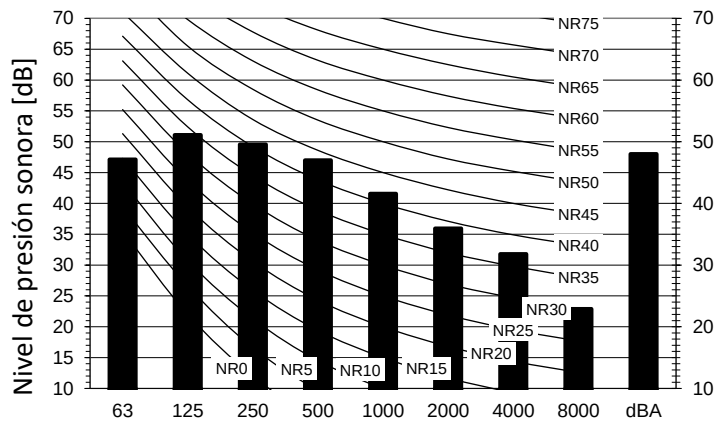

Frecuencia central de una banda de octava [Hz]

Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

Frecuencia central de una banda de octava [Hz]


A Incrustación

B  Velocidad del ventilador: Alta

Posición del micrófono

Refrigeración		dB totales	
A	B		
dBA	48		

Calefacción		dB totales	
A	B		
dBA	48		



- Notas
1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
 2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
 3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
 4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
 5. Ubicación de medición: cámara anecoica