FTXK50-60AW/S + RXK50-60A

Unidad interior

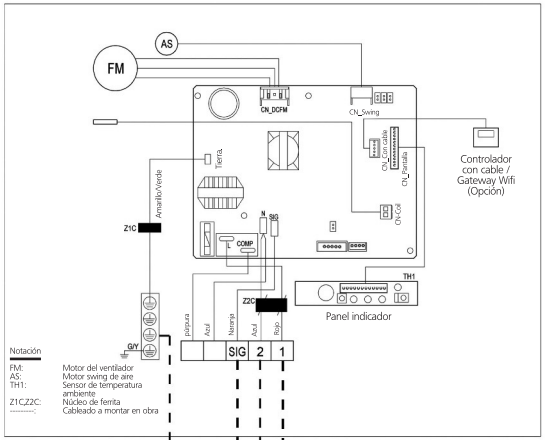

Notación

FM:	Motor del ventilador
AS:	Motor swing de aire
TH1:	Sensor de temperatura ambiente
Z1C,Z2C:	Núcleo de ferrita
----------:	Cableado a montar en obra

Unidad exterior

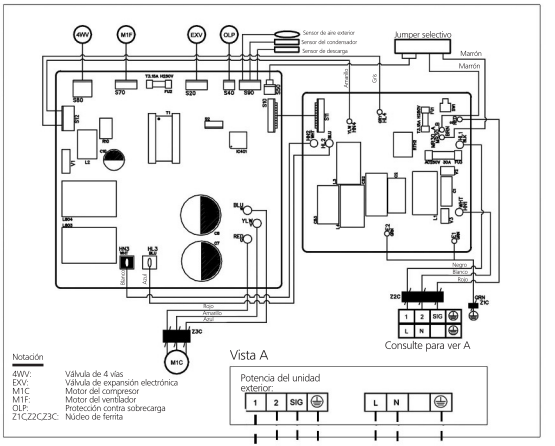

Notación

4WV:	Válvula de 4 vías
EXV:	Válvula de expansión electrónica
M1C:	Motor del compresor
M1F:	Motor del ventilador
OLP:	Protección contra sobrecarga
Z1C,Z2C,Z3C:	Núcleo de ferrita