



RXP50-71N

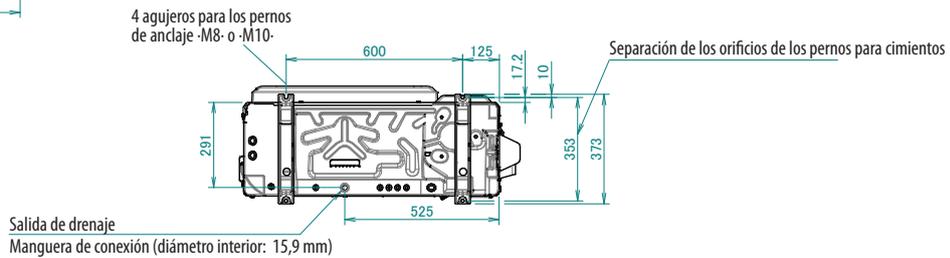

En caso de retirar la tapa de la válvula de cierre.

Espacio mínimo para paso de aire
 Altura de la pared en el lado de salida de aire < 1200 mm

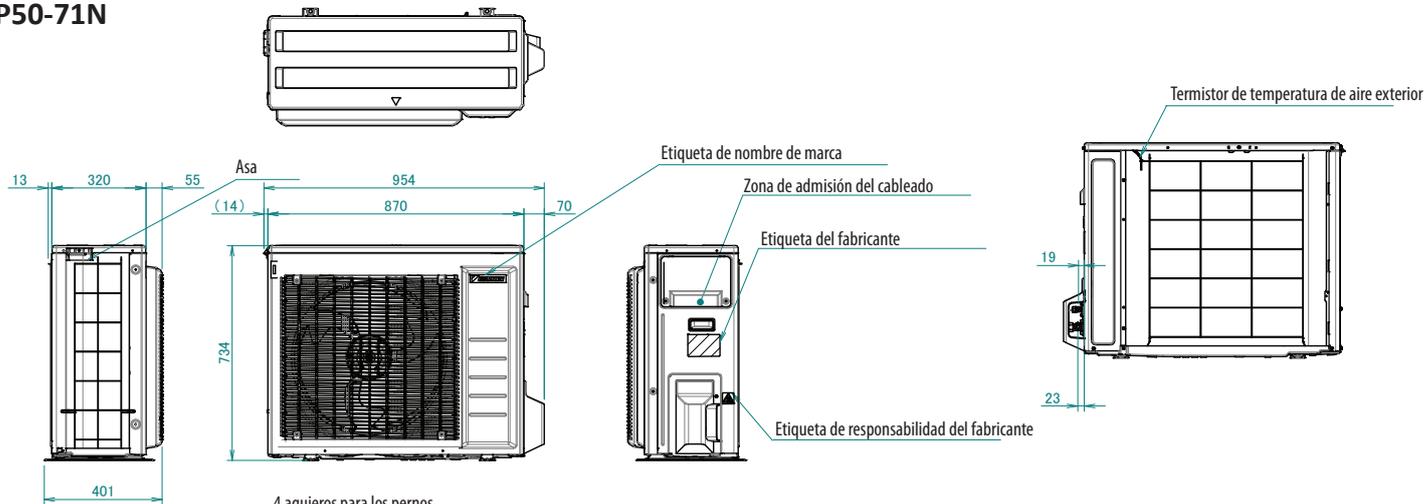